

Сводные данные о технологических нарушениях за 2010 год.

№	Дата отключения	Наименование РЭС	Наименование электроустановки	Причина, характер повреждения	Дата включения	Принятые меры
ЯНВАРЬ						
1	01.01.10 г	РЭС Барыш	яч. 14 ПС «Редуктор»	К.З. на ВЛ-10 кВ	01.01.10 г	После осмотра и устранения повреждения введена в работу
2	01.01.10 г	С.У. Ст.Тимошкино	яч. 20 ПС «Ст.Тимошко»	К.З. на ВЛ-10 кВ.	01.01.10 г	После осмотра и устранения повреждения введена в работу
3	01.01.10 г	РЭС Карсун	яч. 4 ПС «Карсун».	К.З. на ВЛ-10 кВ	01.01.10 г	После осмотра и устранения повреждения введена в работу
4	01.01.10 г	РЭС г. Сенгилей	яч. 6 ПС «Сенгилей-Цр»	К.З. на ВЛ-10 кВ	01.01.10 г	После осмотра и устранения повреждения введена в работу
5	01.01.10 г	РЭС г. Сенгилей	яч. 402 ПС «ЗСК»	К.З. на КЛ-6 кВ	01.01.10 г	После осмотра и устранения повреждения введена в работу
6	01.01.10 г	РЭС Барыш	яч. 8 ПС «Барыш-220»	вина посторонних лиц	01.01.10 г	После осмотра и устранения повреждения введена в работу
7	01.01.10 г	РЭС Ульяновского	яч. 7 ПС «Ишеевка»	вина посторонних лиц	01.01.10 г	После осмотра и устранения повреждения введена в работу
8	03.01.10 г	РЭС Сенгилей	яч. ПС «Сенгилей - Цемзавод»	К.З. на ВЛ-10 кВ	04.01.10 г	После осмотра и устранения повреждения введена в работу
9	03.01.10 г	РЭС г. Димитровград	яч. 19 ПС «Береговая»	К.З. на ВЛ-10 кВ	04.01.10 г	После осмотра и устранения повреждения введена в работу
10	03.01.10 г	РЭС Сенгилей	ТП-11	К.З. на ВЛ-0,4кВ	03.01.10 г	После осмотра и устранения повреждения введена в работу
11	03.01.10 г	РЭС Сенгилей	ТП-3	К.З. на ВЛ-0,4кВ	03.01.10 г	После осмотра и устранения повреждения введена в работу
12	03.01.10 г	РЭС Цюльна	КТП-2393	К.З. на ВЛ-0,4кВ	03.01.10 г	После осмотра и устранения повреждения введена в работу
13	03.01.10 г	С.У. Жадовка	ПС «Жадовка»	вина посторонних лиц	03.01.10 г	После осмотра и устранения повреждения введена в работу
14	03.01.10 г	РЭС Сенгилей	яч. 10 ПС «Сенгилей - Цемзавод»	К.З. на ВЛ-10 кВ	03.01.10 г	После осмотра и устранения повреждения введена в работу
15	04.01.10 г	РЭС г. Димитровград	яч. 19 ПС «Береговая»	К.З. на ВЛ-10 кВ	04.01.2010	После осмотра и устранения повреждения введена в работу
16	05.01.10 г	РЭС г. Димитровград	ТП-152	К.З. на ВЛ-0,4кВ	05.01.10 г	После осмотра и устранения повреждения введена в работу
17	05.01.10 г	Чердаклы	яч. 37 ПС «Чердаклы»	К.З. на ВЛ-10 кВ	05.01.10 г	После осмотра и устранения повреждения введена в работу
18	06.01.10 г	С.У. Зеленая роща	ТП-1267	К.З. на ВЛ-0,4кВ	06.01.10 г	После осмотра и устранения повреждения введена в работу
19	06.01.10 г	ДГЭС	ТП-170	К.З. на ВЛ-0,4кВ	06.01.10 г	После осмотра и устранения повреждения введена в работу
20	06.01.10 г	ДГЭС	ТП-41	К.З. на ВЛ-0,4кВ	06.01.10 г	После осмотра и устранения повреждения введена в работу

21	07.01.10 г	РЭС Сурское	яч.3 ПС Сурская	К.З. на ВЛ-10 кВ	07.01.10 г	После осмотра и устранения повреждения введена в работу
22	08.01.10 г	РЭС Сенгилей	яч.6 ПС Сенгилей Цемзавод	К.З. на ВЛ-10 кВ	08.01.10 г	После осмотра и устранения повреждения введена в работу
23	08.01.10 г	РЭС Чердаклы	ТП-1	К.З. на ВЛ-0,4кВ	08.01.10 г	После осмотра и устранения повреждения введена в работу
24	14.01.10 г	РЭС Игза	Ф-19 ПС «ПОШ»	К.З. на ВЛ-10 кВ	14.01.10 г	После осмотра и устранения повреждения введена в работу
25	17.01.10г.	С Криуши	ТП-3	К.З. на ВЛ-0,4кВ	17.01.10г.	После осмотра и устранения повреждения введена в работу
26	18.01.10г.	РЭС Чердаклы	ТП-14 ф.ул.Советская	К.З. на ВЛ-0,4кВ	18.01.10г.	После осмотра и устранения повреждения введена в работу
27	18.01.10г.	РЭС Чердаклы	ТП-26	К.З. на ВЛ-0,4кВ	18.01.10г.	После осмотра и устранения повреждения введена в работу
28	18.01.10г.	РЭС Чердаклы	ТП-17	К.З. на ВЛ-0,4кВ	18.01.10г.	После осмотра и устранения повреждения введена в работу
29	20.01.10г.	РЭС Кузоватово	ф.7ПС Кузоватово	К.З. на ВЛ-0,4кВ	20.01.10г.	После осмотра и устранения повреждения введена в работу
30	20.01.10г.	РЭС Чердаклы	ТП-3 ВЛ-0,4 кВ №3	К.З. на ВЛ-0,4кВ	20.01.10г.	После осмотра и устранения повреждения введена в работу
31	24.01.10г.	РЭС Барышского р-на, РЭС Кузоватовского р-на, РЭС Базарносызганского р-на, РЭС Вешкаймского р-на.	Барыш-220	вина посторонних лиц	24.01.10г.	После осмотра и устранения повреждения введена в работу
32	24.01.10г.	ДГЭС	яч. 18 ПС «Черемшанская»	К.З. на ВЛ-10 кВ	24.01.10г.	После осмотра и устранения повреждения введена в работу
33	24.01.10г.	ДГЭС	яч. 16 ПС «Черемшанская»	К.З. на ВЛ-10 кВ	24.01.10г.	После осмотра и устранения повреждения введена в работу
34	24.01.10г.	ДГЭС	ТП-125	К.З. на ВЛ-0,4кВ	24.01.10г.	После осмотра и устранения повреждения введена в работу
35	24.01.10г.	Чердаклы	ТП-39	К.З. на ВЛ-0,4кВ	24.01.10г.	После осмотра и устранения повреждения введена в работу
36	24.01.10г.	Ишеевка	ГКТП-8	К.З. на ВЛ-0,4кВ	24.01.10г.	После осмотра и устранения повреждения введена в работу
37	24.01.10г.	С.У.Тагай	яч.8 ПС Уржумское	вина посторонних лиц	24.01.10г.	После осмотра и устранения повреждения введена в работу
38	24.01.10г.	Ишеевка	ф.24ПС Ишеевка	вина посторонних лиц	24.01.10г.	После осмотра и устранения повреждения введена в работу
39	28.01.10г.	РЭС Вешкайма	Ф-7 ПС «Вешкайма»	К.З. на ВЛ-10 кВ	28.01.10г.	После осмотра и устранения повреждения введена в работу

ФЕВРАЛЬ

40	04.02.10г.	ДГЭС	яч. 8 ПС «Черемшанская»	К.З. на ВЛ-10 кВ	04.02.10г.	После осмотра и устранения повреждения введена в работу
41	05.02.10г.	РЭС Майна	яч. 7 ПС «Майна»	К.З. на ВЛ-10 кВ	05.02.10г.	После осмотра и устранения повреждения введена в работу
42	06.02.10г.	РЭС Новоспасское	ф.11ПС Новоспасское	К.З. на ВЛ-10 кВ	07.02.10г.	После осмотра и устранения повреждения введена в работу

43	09.02.10г.	РЭС Чердаклы	ТП-2	К.З. на ВЛ-0,4кВ	09.02.10г.	После осмотра и устранения повреждения введена в работу
44	09.02.10г.	ДГЭС	яч.19 ПС Береговях	К.З. на ВЛ-10 кВ	09.02.10г.	После осмотра и устранения повреждения введена в работу
45	10.02.10г.	РЭС Майна	яч.7 ПС Майна	К.З. на ВЛ-10 кВ	10.02.10г.	После осмотра и устранения повреждения введена в работу
46	16.02.10г.	РЭС Карсунского р-на	КТП-6,ф-4	К.З. на ВЛ-10 кВ	16.02.10г.	После осмотра и устранения повреждения введена в работу
47	17.02.10г.	РЭС Кузоватово	ПС «Кузоватово» Ф-7	К.З. на ВЛ-10 кВ	17.02.10г.	После осмотра и устранения повреждения введена в работу
48	17.02.10г.	РЭС Цильна	ПС «Б Нагаткино» Ф-16	К.З. на ВЛ-10 кВ	17.02.10г.	После осмотра и устранения повреждения введена в работу
49	18.02.10г.	РЭС Новоульяновск	ПС «Криуши» яч.4,яч.6	вина посторонних лиц	18.02.10г.	После осмотра и устранения повреждения введена в работу
50	19.02.10г.	РЭС Павловка	Ф-5 ПС «Павловка»	К.З. на ВЛ-10 кВ	19.02.10г.	После осмотра и устранения повреждения введена в работу
51	19.02.10г.	РЭС Сенгилей	КТП-10	К.З. на ВЛ-0,4кВ	19.02.10г.	После осмотра и устранения повреждения введена в работу
52	20.02.10г.	РЭС Сенгилей	ТП-29	К.З. на ВЛ-0,4кВ	20.02.10г.	После осмотра и устранения повреждения введена в работу
53	29.02.10г.	БазСызган	ф.14 БазСызган	К.З. на ВЛ-10 кВ	29.02.10г.	После осмотра и устранения повреждения введена в работу

МАРТ

54	02.03.10г.	РЭС Ульяновского р-на	ПС Луговая ф.1	вина посторонних лиц	02.03.10г.	После осмотра и устранения повреждения введена в работу
55	04.03.10г.	Ф-15 ПС «Кузоватово»	ТП-3	К.З. на ВЛ-0,4кВ	04.03.10г.	После осмотра и устранения повреждения введена в работу
56	04.03.10г.	РЭС Кузоватово	Ф-15 ПС «Кузоватово»	К.З. на ВЛ-10 кВ	04.03.10г.	После осмотра и устранения повреждения введена в работу
57	04.03.10г.	РЭС Барыш	Ф-2 РП-2	К.З. на ВЛ-10 кВ	04.03.10г.	После осмотра и устранения повреждения введена в работу
58	04.03.10г.	РЭС Барыш	ЭТП-13	К.З. на ВЛ-0,4кВ	04.03.10г.	После осмотра и устранения повреждения введена в работу
59	06.03.10г.	СУ Ст.Тимошкино	КТП-6	К.З. на ВЛ-0,4кВ	06.03.10г.	После осмотра и устранения повреждения введена в работу
60	06.03.10г.	ДГЭС	ЯЧ.5,яч.12 ПС Льнокомбинат	вина посторонних лиц	06.03.10г.	После осмотра и устранения повреждения введена в работу
61	08.03.10г.	ДГЭС	РП-11,яч.5,7	К.З. на ВЛ-10 кВ	08.03.10г.	После осмотра и устранения повреждения введена в работу
62	08.03.10г.	РЭС Сенгилей	ТП-10	К.З. на ВЛ-0,4кВ	08.03.10г.	После осмотра и устранения повреждения введена в работу
63	08.03.10г.	РЭС Цильна	КТП-2378	К.З. на ВЛ-0,4кВ	08.03.10г.	После осмотра и устранения повреждения введена в работу
64	08.03.10г.	РЭС Ульяновского р-на	ТП №1	К.З. на ВЛ-0,4кВ	08.03.10г.	После осмотра и устранения повреждения введена в работу

65	12.03.10г.	РЭС Карсун	Ф-4 ПС «Карсун»	К.З. на ВЛ-10 кВ	12.03.10г.	После осмотра и устранения повреждения введена в работу
66	12.03.10г.	РЭС Павловка	Ф-5 ПС «Павловка»	К.З. на ВЛ-10 кВ	12.03.10г.	После осмотра и устранения повреждения введена в работу
67	14.03.10г.	РЭС Чердаклы	Ф-14, 27 ПС «Чердаклы»	вина посторонних лиц	14.03.10г.	После осмотра и устранения повреждения введена в работу
68	14.03.10г.	С.У.Измайлово	Ф-16 ПС "Измайлово"	К.З. на ВЛ-10 кВ	14.03.10г.	После осмотра и устранения повреждения введена в работу
69	14.03.10г.	С.У.Измайлово	ТП-12	К.З. на ВЛ-0,4кВ	14.03.10г.	После осмотра и устранения повреждения введена в работу
70	20.03.10г.	РЭС Радищевского района	ПС Радищево, Ф-11	К.З. на ВЛ-10 кВ	20.03.10г.	После осмотра и устранения повреждения введена в работу
71	23.03.10г.	РЭС Новоульяновск	яч 507 ПС Кременки	К.З. на ВЛ-6кВ	23.03.10г.	После осмотра и устранения повреждения введена в работу
72	23.03.10г.	ДГЭС	яч 29 ПС-МГ	К.З. на ВЛ-10 кВ	23.03.10г.	После осмотра и устранения повреждения введена в работу
73	23.03.10г.	РЭС Инза	ТПС-Инза ф.11	К.З. на ВЛ-10 кВ	23.03.10г.	После осмотра и устранения повреждения введена в работу
74	24.03.10г.	РЭС г. Инза	Ф-25 ПС «ПОШ»	К.З. на ВЛ-10 кВ	24.03.10г.	После осмотра и устранения повреждения введена в работу
75	24.03.10г.	РЭС Чердаклы	ЗТП-21	К.З. на ВЛ-0,4кВ	24.03.10г.	После осмотра и устранения повреждения введена в работу
76	30.03.10г.	ДГЭС	яч. 1 РП-8	К.З. на ВЛ-0,4кВ	30.03.10г.	После осмотра и устранения повреждения введена в работу
77	31.03.10г.	ДГЭС	яч.12 ПС «Льнокомбинат»	К.З. на КЛ-10 кВ	31.03.10г.	После осмотра и устранения повреждения введена в работу

АПРЕЛЬ

78	08.04.10г.	ДГЭС	1 СШ-10 кВ ПС «Льнокомбинат»	вина посторонних лиц	08.04.10г.	После осмотра и устранения повреждения введена в работу
79	08.04.10г.	ДГЭС	(яч. №5 ПС «Льнокомбинат»	вина посторонних лиц	08.04.10г.	После осмотра и устранения повреждения введена в работу
80	08.04.10г.	ДГЭС	яч. №12 ПС «Льнокомбинат»	вина посторонних лиц	08.04.10г.	После осмотра и устранения повреждения введена в работу
81	08.04.10г.	ДГЭС	яч. №6 ПС «Береговая»	вина посторонних лиц	08.04.10г.	После осмотра и устранения повреждения введена в работу
82	08.04.10г.	ДГЭС	яч. №10 ПС «Береговая»	вина посторонних лиц	08.04.10г.	После осмотра и устранения повреждения введена в работу
83	10.04.10г.	ДГЭС	ПС МГ, яч.33	К.З. на КЛ-10 кВ	10.04.10г.	После осмотра и устранения повреждения введена в работу
84	14.04.10г.	РЭС Вешкайма	ф.17 ПС Вешкайма	погодные условия	14.04.10г.	После осмотра и устранения повреждения введена в работу
85	14.04.10г.	ДГЭС	ф.28 ПС "МГ"	погодные условия	14.04.10г.	После осмотра и устранения повреждения введена в работу
86	14.04.10г.	РЭС Новоспасского р-на	ф. №2 ПС «Новоспасская»	погодные условия	14.04.10г.	После осмотра и устранения повреждения введена в работу

87	17.04.10г.	РЭС Инза	ф 10 ПС ПОШ	К.З. на КЛ-10 кВ	17.04.10г.	После осмотра и устранения повреждения введена в работу
88	17.04.10г.	РЭС Николаевка	ф 5 ТПС Ключики	К.З. на КЛ-10 кВ	17.04.10г.	После осмотра и устранения повреждения введена в работу
89	17.04.10г.	С.У. Измайлово	ф.16 ПС Измайлово	К.З. на КЛ-10 кВ	17.04.10г.	После осмотра и устранения повреждения введена в работу
90	17.04.10г.	ДГЭС	ТП-32	К.З. на ВЛ-0,4кВ	17.04.10г.	После осмотра и устранения повреждения введена в работу
91	19.04.10г.	РЭС Инза	ф.25 ПС ПОШ	не обнаружена	19.04.10г.	После осмотра введена в работу
92	19.04.10г.	РЭС Инза	ф.10 ПС ПОШ	не обнаружена	19.04.10г.	После осмотра введена в работу
93	21.04.10г.	РЭС Инзенского района	ф.№10 ПС «ПОШ»	не обнаружена	21.04.10г.	После осмотра введена в работу
94	22.04.10г.	ДГЭС	ПС «Черемшанская» яч.№25	К.З. на КЛ-10 кВ	22.04.10г.	После осмотра и устранения повреждения введена в работу
95	22.04.10г.	РЭС Инза	ф.19 ПС ПОШ	К.З. на ВЛ-10 кВ	22.04.10г.	После осмотра и устранения повреждения введена в работу
96	24.04.10г.	РЭС Барышского р-на	Ф-16, ПС «Измайлово»	К.З. на ВЛ-10 кВ	24.04.10г.	После осмотра и устранения повреждения введена в работу
97	24.04.10г.	РЭС Цильнинского р-на	Ф-3, ПС «Нагаткино»	К.З. на КЛ-10 кВ	24.04.10г.	После осмотра и устранения повреждения введена в работу
98	24.04.10г.	РЭС Сурского р-на	Ф-3, ПС «Сурское»	К.З. на ВЛ-10 кВ	24.04.10г.	После осмотра и устранения повреждения введена в работу
99	24.04.10г.	РЭС Барышского р-на	Ф-6, «Жадовка»	К.З. на ВЛ-10 кВ	24.04.10г.	После осмотра и устранения повреждения введена в работу
100	25.04.10г.	ДГЭС	Ф-4 ПС «Берговая»	не обнаружена	25.04.10г.	После осмотра введена в работу
101	27.04.10г.	РЭС Сенгилей	Ф-5 ПС «Сенгилей» КТП-5 (250кВА)	К.З. на ВЛ-0,4кВ	27.04.10г.	После осмотра и устранения повреждения введена в работу
102	27.04.10г.	ДГЭС	яч 50 ПС «МГ»	К.З. на ВЛ-10 кВ	27.04.10г.	После осмотра и устранения повреждения введена в работу
103	28.04.10г.	ДГЭС	РП-1 яч.10	К.З. на ВЛ-0,4кВ	28.04.10г.	После осмотра и устранения повреждения введена в работу
104	29.04.10г.	РЭС Карсунского района	Ф-3, ПС «Карсун»	не обнаружена	29.04.10г.	После осмотра введена в работу
МАЙ						
105	02.05.10г.	РЭС Майнского р-на	ТП-2	поврежд.тр-ра ТМ-400кВа	02.05.10г.	После осмотра и устранения повреждения введена в работу
106	06.05.10г.	РЭС Барышского р-на	Ф-16 ПС «Измайлово»	К.З. на ВЛ-10 кВ	06.05.10г.	После осмотра и устранения повреждения введена в работу
107	06.05.10г.	РЭС Барышского р-на	Ф-27 ПС «Барыш-220»	К.З. на ВЛ-10 кВ	06.05.10г.	После осмотра и устранения повреждения введена в работу
108	06.05.10г.	РЭС Радищевского района	Ф-8 ПС «Радищево»	К.З. на ВЛ-10 кВ	06.05.10г.	После осмотра и устранения повреждения введена в работу
109	06.05.10г.	РЭС Вешкайма	Ф-7 ПС «Вешкайма»	вина посторонних лиц	06.05.10г.	После осмотра и устранения повреждения введена в работу
110	07.05.10г.	РЭС Кузоватово	Ф-15 ПС «Кузоватово»	К.З. на ВЛ-10 кВ	07.05.10г.	После осмотра и устранения повреждения введена в работу

111	10.05.10г.	ДГЭС	яч.8, ПС «М-Г»	вина посторонних лиц	10.05.10г.	После осмотра и устранения повреждения введена в работу
112	10.05.10г.	РЭС Кузоватово	ПС «Кузоватово»	вина посторонних лиц	10.05.10г.	После осмотра и устранения повреждения введена в работу
113	10.05.10г.	ДГЭС	ТП-27	К.З. на ВЛ-10 кВ	10.05.10г.	После осмотра и устранения повреждения введена в работу
114	11.05.10г.	РЭС Новоспасское	ф. №13 ПС «Нагорная»	К.З. на ВЛ-10 кВ	11.05.10г.	После осмотра и устранения повреждения введена в работу
115	11.05.10г.	РЭС Инза	ф. №6 ТПС «Инза»	К.З. на ВЛ-10 кВ	11.05.10г.	После осмотра и устранения повреждения введена в работу
116	11.05.10г.	РЭС Инза	Отпайка на КРУН «Дубенки» от ВЛ-10кВ №11 ТПС «Инза»	К.З. на ВЛ-10 кВ	11.05.10г.	После осмотра и устранения повреждения введена в работу
117	11.05.10г.	РЭС Тереньга	ф. №16 ПС «Тереньга»	К.З. на ВЛ-10 кВ	11.05.10г.	После осмотра и устранения повреждения введена в работу
118	11.05.10г.	ДГЭС	яч. 15 ПС «Льнокомбинат»	К.З. на КЛ-10 кВ	12.05.10г.	После осмотра и устранения повреждения введена в работу
119	13.05.10г.	ДГЭС	ТП-17	К.З. на ВЛ-0,4 кВ	13.05.10г.	После осмотра и устранения повреждения введена в работу
120	14.05.10г.	РЭС Чердаклы	ТП-33	К.З. на ВЛ-0,4 кВ	14.05.10г.	После осмотра и устранения повреждения введена в работу
121	15.05.10г.	РЭС г. Барыш	Ф-2, РП-2,	К.З. на ВЛ-10кВ кВ	15.05.10г.	После осмотра и устранения повреждения введена в работу
122	15.05.10г.	РЭС Чердаклинского района	ТП-18	К.З. на ВЛ-0,4 кВ	15.05.10г.	После осмотра и устранения повреждения введена в работу
123	15.05.10г.	РЭС Вешкаймского района	яч. №17 ПС "Вешкайма"	К.З. на КЛ-10кВ кВ	15.05.10г.	После осмотра и устранения повреждения введена в работу
124	20.05.10г.	РЭС Сурского р-на	ПС «Сурское»	вина посторонних лиц	20.05.10г.	После осмотра и устранения повреждения введена в работу
125	21.05.10г.	РЭС Ульяновского района	ПС Ишеева, Ф17	вина посторонних лиц	21.05.10г.	После осмотра и устранения повреждения введена в работу
126	25.05.10г.	РЭС Николаевка	ф. 7 ПС "Ключики"	вина посторонних лиц	25.05.10г.	После осмотра и устранения повреждения введена в работу
127	25.05.10г.	РЭС Инзенский	ф.6 ПС "Инза"	вина посторонних лиц	25.05.10г.	После осмотра и устранения повреждения введена в работу
128	27.05.10г.	РЭС Новоспасское	яч. №13 ПС «Нагорная»	К.З. на КЛ-10кВ кВ	27.05.10г.	После осмотра и устранения повреждения введена в работу
129	27.05.10г.	РЭС Майна	ЗТП-9	К.З. на КЛ-0,4 кВ	27.05.10г.	После осмотра и устранения повреждения введена в работу
130	28.05.10г.	РЭС г. Барыш	яч.27 ПС «Барыш-220»	вина посторонних лиц	28.05.10г.	После осмотра и устранения повреждения введена в работу
131	28.05.10г.	РЭС г. Барыш	яч. №6 РП-2	К.З. на ВЛ-10кВ кВ	28.05.10г.	После осмотра и устранения повреждения введена в работу
132	28.05.10г.	РЭС г. Барыш	яч. №2 ПС «Ст. Тимошкино»	К.З. на ВЛ-10кВ кВ	28.05.10г.	После осмотра и устранения повреждения введена в работу

133	28.05.10г.	РЭС Николаевка	яч. №3 и №7 ПС «Ключики»	К.З. на ВЛ-10кВ кВ	28.05.10г.	После осмотра и устранения повреждения введена в работу
134	28.05.10г.	РЭС г.Барыш	яч. №2 и №20 ПС «Ст. Тимошкино»	вина посторонних лиц	28.05.10г.	После осмотра и устранения повреждения введена в работу
135	28.05.10г.	РЭС г.Барыш	яч. 16 ПС "Измайлово"	К.З. на ВЛ-10кВ кВ	28.05.10г.	После осмотра и устранения повреждения введена в работу
136	28.05.10г.	РЭС г.Барыш	яч. 16 ПС "Измайлово"	повр.тр-ра на ТП-13/250 кВа	28.05.10г.	После осмотра и устранения повреждения введена в работу
137	28.05.10г.	РЭС г.Барыш	ПС Редуктор, Ф-14	К.З. на ВЛ-10кВ кВ	28.05.10г.	После осмотра и устранения повреждения введена в работу
ИЮНЬ						
138	04.06.10г.	РЭС Чердаклы	ТП-1	К.З. на ВЛ-0,4кВ кВ	04.06.10г.	После осмотра и устранения повреждения введена в работу
139	05.06.10г.	РЭС Чердаклы	яч. №7 ПС «Мирный»	вина посторонних лиц	05.06.10г.	После осмотра и устранения повреждения введена в работу
140	05.06.10г.	РЭС Инза	яч. №10 ПС «ПОШ»	не обнаружена	05.06.10г.	После осмотра и устранения повреждения введена в работу
141	05.06.10г.	РЭС Ульяновского р-на	КТП-37,	К.З. на ВЛ-0,4кВ кВ	05.06.10г.	После осмотра и устранения повреждения введена в работу
142	05.06.10г.	РЭС Чердаклы	яч. 37 ПС «Чердаклы»	К.З. на ВЛ-10кВ кВ	05.06.10г.	После осмотра и устранения повреждения введена в работу
143	05.06.10г.	ДГЭС	Т-1 ПС «М-Г»	вина посторонних лиц	05.06.10г.	После осмотра и устранения повреждения введена в работу
144	10.06.10г.	РЭС БазСызган	ТП-152	К.З. на ВЛ-0,4кВ	10.06.10г.	После осмотра и устранения повреждения введена в работу
145	11.06.10г.	ДГЭС	КЛ-0,4 кВ Ф-кул. Западная д.18» от ТП-118	К.З. на КЛ-0,4кВ	11.06.10г.	После осмотра и устранения повреждения введена в работу
146	12.06.10г.	РЭС Павловского р-на	ВЛ-10 №5 ПС «Павловка»	К.З. на ВЛ-10кВ кВ	12.06.10г.	После осмотра и устранения повреждения введена в работу
147	13.06.10г.	РЭС Барышского р-на	ф. №1 «РП-2»	К.З. на КЛ-10кВ кВ	13.06.10г.	После осмотра и устранения повреждения введена в работу
148	13.06.10г.	РЭС Тереньгульского р-на	яч. №19 ПС «Тереньга»	К.З. на КЛ-10кВ кВ	13.06.10г.	После осмотра и устранения повреждения введена в работу
149	13.06.10г.	РЭС Инзенского р-на	яч. №19 ПС «ПОШ»	К.З. на КЛ-10кВ	13.06.10г.	После осмотра и устранения повреждения введена в работу
150	13.06.10г.	РЭС Кузоватовского р-на	яч. №7 ПС «Кузоватово»	К.З. на КЛ-10кВ кВ	13.06.10г.	После осмотра и устранения повреждения введена в работу
151	13.06.10г.	РЭС Майнского р-на	яч. №8 ПС «Уржумская»	вина посторонних лиц	13.06.10г.	После осмотра и устранения повреждения введена в работу
152	13.06.10г.	РЭС Инзенского р-на	ТП-21	К.З. на ВЛ-10кВ кВ	13.06.10г.	После осмотра и устранения повреждения введена в работу
153	23.06.10г.	РЭС Инзенского р-на	ТП-23	К.З. на КЛ-0,4кВ	23.06.10г.	После осмотра и устранения повреждения введена в работу
154	27.06.10г.	РЭС Николаевка	яч. 3 ПС "Ключики"	К.З. на ВЛ-10кВ кВ	27.06.10г.	После осмотра и устранения повреждения введена в работу

155	27.06.10г.	ДГЭС	яч.32 ПС "Черемшанская"	к.з. на КЛ-10кВ	27.06.10г.	После осмотра и устранения повреждения введена в работу
156	27.06.10г.	РЭС Инзенского р-на	яч25 "ПОШ"	к.з. на ВЛ-10кВ кВ	27.06.10г.	После осмотра и устранения повреждения введена в работу
157	28.06.10г.	РЭС г. Барыш	яч.№2 ПС «Тимошкино»	к.з. на ВЛ-10кВ кВ	28.06.10г.	После осмотра и устранения повреждения введена в работу
158	28.06.10г.	РЭС Сенгилей	яч. №402 ПС «ЗСК»	к.з. на ВЛ-10кВ	28.06.10г.	После осмотра и устранения повреждения введена в работу
159	28.06.10г.	РЭС г. Барыш	яч №16 ПС «Измайлово»	к.з. на ВЛ-10кВ	28.06.10г.	После осмотра и устранения повреждения введена в работу
160	28.06.10г.	РЭС Инзенского р-на	ВЛ-10 №10 ПС «Инза»	к.з. на ВЛ-10кВ	28.06.10г.	После осмотра и устранения повреждения введена в работу
161	28.06.10г.	РЭС БазСызганского р-на	яч.ПС «Должниково»	вина посторонних лиц	28.06.10г.	После осмотра и устранения повреждения введена в работу
162	28.06.10г.	РЭС Сурское	яч.3,6 ПС "Сурское"	вина посторонних лиц	28.06.10г.	После осмотра и устранения повреждения введена в работу
163	28.06.10г.	РЭС Ульяновского р-на	2 секция на ПС "Россия"	вина посторонних лиц	28.06.10г.	После осмотра и устранения повреждения введена в работу
164	28.06.10г.	ДГЭС	ТП-105	к.з. на КЛ-0,4кВ	28.06.10г.	После осмотра и устранения повреждения введена в работу
165	28.06.10г.	РЭС Вешкаймского р-на	яч.7 ПС "Вешкайма"	к.з. на ВЛ-10кВ	28.06.10г.	После осмотра и устранения повреждения введена в работу
166	29.06.10г.	ДГЭС	ВЛ-0,4 от ТП-40	к.з. на КЛ-0,4кВ	29.06.10г.	После осмотра и устранения повреждения введена в работу

Июль

167	01.07.10г.	Сенгилей	яч. 11 ПС «Красный гуляй»	к.з. ВЛ-10кВ	01.07.10г.	После осмотра и устранения повреждения введена в работу
168	01.07.10г.	ДГЭС	яч. 15 ПС «Льнокомбинат»	к.з. ВЛ-10кВ	01.07.10г.	После осмотра и устранения повреждения введена в работу
169	03.07.10г.	Барыш	ВЛ-10 №2 ПС «Старотимошкино»	к.з. ВЛ-10кВ	03.07.10г.	После осмотра и устранения повреждения введена в работу
170	04.07.2010	Кузоватово	Ф-8, ПС «Коромысловка»	к.з. ВЛ-10кВ	04.07.2010	После осмотра и устранения повреждения введена в работу
171	04.07.2010	Карсун	ТП-29 (Ф-15, ПС «Карсун»)	повреждение ТМ-160 кВа	04.07.2010	После осмотра и устранения повреждения введена в работу
172	05.07.2010	Новоспасское	ЗТП-17 ВЛ-0,4 кВ №1	к.з. ВЛ-0,4кВ	05.07.2010	После осмотра и устранения повреждения введена в работу
173	05.07.2010	Новоспасское	КТП-30 ВЛ-0,4 кВ №1	к.з. ВЛ-0,4кВ	05.07.2010	После осмотра и устранения повреждения введена в работу
174	05.07.2010	Барыш	ВЛ-10 кВ №2 ПС «Ст. Тимошкино»	к.з. ВЛ-10кВ	05.07.2010	После осмотра и устранения повреждения введена в работу
175	08.07.2010	Инза	Ф-10 ТПС «Инза»	к.з. ВЛ-10кВ	08.07.2010	После осмотра и устранения повреждения введена в работу
176	09.07.2010	Барыш	Ф-8 ТПС «Барыш»	стихийное явление	09.07.2010	После осмотра и устранения повреждения введена в работу

177	09.07.2010	Сенгилей	Ф-1(0,4кВ) КТП-50	к.з. КЛ-0,4кВ	09.07.2010	После осмотра и устранения повреждения введена в работу
178	11.07.2010	ДГЭС	ТП-122 РУ-04кВ яч-3,яч -9, яч-8	стихийное явление	11.07.2010	После осмотра и устранения повреждения введена в работу
179	11.07.2010	Чердаклы	ПС Чердакы Ф-14	к.з. ВЛ-10кВ	11.07.2010	После осмотра и устранения повреждения введена в работу
180	11.07.2010	Николаевка	ТПС Ключики Ф-3	стихийное явление	11.07.2010	После осмотра и устранения повреждения введена в работу
181	11.07.2010	Ишеевка	ВЛ-10 №18 ПС «Б.Ключищи»	к.з. ВЛ-10кВ	11.07.2010	После осмотра и устранения повреждения введена в работу
182	12.07.2010	Барыш	ВЛ-10 кВ №2 ПС «Ст. Тимошкино»	к.з. ВЛ-10кВ	12.07.2010	После осмотра и устранения повреждения введена в работу
183	12.07.2010	Николаевка	Ф-3 ТПС «Ключики»	к.з. ВЛ-10кВ	12.07.2010	После осмотра и устранения повреждения введена в работу
184	12.07.2010	Николаевка	ТП-39	к.з. ВЛ-0,4кВ	12.07.2010	После осмотра и устранения повреждения введена в работу
185	13.07.2010	Барыш	ГКТП-43 Ф-1(0,4кВ)	к.з. ВЛ-0,4кВ	13.07.2010	После осмотра и устранения повреждения введена в работу
186	13.07.2010	Ишеевка	Ф-5 ПС «Ишеевка»	к.з. ВЛ-10кВ	13.07.2010	После осмотра и устранения повреждения введена в работу
187	14.07.2010	ДГЭС	яч. №33 ПС «М-Г»	к.з. КЛ-10кВ	14.07.2010	После осмотра и устранения повреждения введена в работу
188	14.07.2010	ДГЭС	яч. №25, №28, №29 ПС «М-Г»	Повреждение в сетях смежной сетевой организации	14.07.2010	После осмотра и устранения повреждения введена в работу
189	14.07.2010	Майна	ВЛ-10 №5 ПС «Майна»	к.з. ВЛ-10кВ	14.07.2010	После осмотра и устранения повреждения введена в работу
190	16.07.2010	ДГЭС	Ф-2 ПС «Мяскомбинат»	к.з. КЛ-10кВ	16.07.2010	После осмотра и устранения повреждения введена в работу
191	16.07.2010	Ишеевка	ПС «Луговая»	Повреждение в сетях смежной сетевой организации	16.07.2010	После осмотра и устранения повреждения введена в работу
192	17.07.2010	Инза	ВЛ-10 Ф-8, Ф-9 ПС «Глотовка»	пожар возле ПС «Глотовка».	17.07.2010	После осмотра и устранения повреждения введена в работу
193	18.07.2010	Ишеевка	ВЛ-10 №5 ПС «Ишеевка»	стихийное явление	18.07.2010	После осмотра и устранения повреждения введена в работу
194	18.07.2010	Чердаклы	ВЛ-10 №37 ПС «Чердаклы»	стихийное явление	18.07.2010	После осмотра и устранения повреждения введена в работу
195	18.07.2010	Сенгилей	ВЛ-10 №14 и №18 ПС «Сенгилей-Г»	стихийное явление	18.07.2010	После осмотра и устранения повреждения введена в работу
196	18.07.2010	ДГЭС	яч. №25 ПС «МГ»	стихийное явление	18.07.2010	После осмотра и устранения повреждения введена в работу
197	20.07.2010	Циляна	Ф-16, ПС «Нагаткино»	к.з. ВЛ-10кВ	20.07.2010	После осмотра и устранения повреждения введена в работу
198	22.07.10.	Майна	ВЛ 10кВ №7 ПС «Майна»	к.з. КЛ-10кВ	22.07.10.	После осмотра и устранения повреждения введена в работу

199	23.07.2010	Цильна	Ф-16, ПС «Нагаткино»	к.з. ВЛ-10кВ	23.07.2010	После осмотра и устранения повреждения введена в работу
200	25.07.2010	ДГЭС	яч №12 ПС «Льнокомбинат»	к.з. ВЛ-10кВ	25.07.2010	После осмотра и устранения повреждения введена в работу
201	26.07.10г	Изна	ф.11 ПС Изна	стихийное явление	26.07.10г	После осмотра и устранения повреждения введена в работу
202	26.07.10г	Изна	ф.10 ПС ПОШ	стихийное явление	26.07.10г	После осмотра и устранения повреждения введена в работу
203	26.07.10г	Изна	ф.5 ПС ПЮШ	стихийное явление	26.07.10г	После осмотра и устранения повреждения введена в работу
204	26.07.10г	Изна	ф.19 ПС ПОШ	стихийное явление	26.07.10г	После осмотра и устранения повреждения введена в работу
205	28.07.10г	Николаевка	Ф-7 ПС «Ключики»	Повреждение в сетях смежной сетевой организации	28.07.10г	После осмотра и устранения повреждения введена в работу
206	28.07.10г	Барыш	Ф-6 ПС «Жадовка»	Повреждение в сетях смежной сетевой организации	28.07.10г	После осмотра и устранения повреждения введена в работу
207	28.07.10г	Барыш	Ф-2,РП-2	к.з. ВЛ-10кВ	28.07.10г	После осмотра и устранения повреждения введена в работу
208	29.07.10г.	Барыш	ф-№7 от РП-2 ПС «Барыш»	к.з. ВЛ-10кВ	29.07.10г.	После осмотра и устранения повреждения введена в работу
209	29.07.10г	Радичево	ф.11 ПС Радичево	к.з. ВЛ-10кВ	29.07.10г.	После осмотра и устранения повреждения введена в работу
210	29.07.10г	Старая Кулатка	ф.2,3,19 ПС Старая Кулатка	Повреждение в сетях смежной сетевой организации	29.07.10г	После осмотра и устранения повреждения введена в работу
211	29.07.10г	Новоспасское	ф.13 ПС Нагорная	к.з. ВЛ-10кВ	29.07.10г	После осмотра и устранения повреждения введена в работу
212	29.07.10г	Новоспасское	ф.11 ПС Нагорная	к.з. ВЛ-10кВ	29.07.10г	После осмотра и устранения повреждения введена в работу
Август						
213	01.08.10г	Изна	ф.10 ПС Изна	к.з. ВЛ-10кВ	01.08.10г	После осмотра и устранения повреждения введена в работу
214	01.08.10г	Сурское	ф.-3 ПС «Сурское»	пожар	01.08.10г	После осмотра и устранения повреждения введена в работу
215	02.08.10г.	Цильна	ПС Нагаткино Ф-16	к.з. ВЛ-10кВ	02.08.10г.	После осмотра и устранения повреждения введена в работу
216	02.08.10г.	ДГЭС	РП-1 яч. №3, №9	к.з. КЛ-10кВ	02.08.10г	После осмотра и устранения повреждения введена в работу
217	02.08.10г.	Изна	Ф-5 ПС «ПОШ»	РПВ	02.08.10г.	После осмотра и устранения повреждения введена в работу
218	03.08.10г	Карсун	ф.15 ПС Карсун	РПВ	03.08.10г	После осмотра и устранения повреждения введена в работу
219	03.08.10г	Цильна	ПС Нагаткино Ф-16	РПВ	03.08.10г.	После осмотра и устранения повреждения введена в работу
220	12.08.2010	Сурское	Ф-3 ПС «Сурское»	пожар литейный завод	12.08.2010	После осмотра и устранения повреждения введена в работу

221	12.08.2010	Ст. Кулатка	Ф-3 ПС «Ст. Кулатка»	Повреждение в сетях смежной сетевой организации	12.08.2010	После осмотра и устранения повреждения введена в работу
222	12.08.2010	Барыш	ф.2 РП-2	к.з. ВЛ-10кВ	12.08.2010	После осмотра и устранения повреждения введена в работу
223	15.08.10г	Барыш	Ф.11 ТПС Барыш	к.з. КЛ-10кВ	15.08.10г	После осмотра и устранения повреждения введена в работу
224	17.08.10г	Цильна	Ф.7 ПС Игатовка	к.з. ВЛ-10кВ	17.08.10г	После осмотра и устранения повреждения введена в работу
225	17.08.2010	ДГЭС	Ф-10 ПС «Береговая»	Повреждение на потребительской ТП 10/0,4 кВ	17.08.2010	После осмотра и устранения повреждения введена в работу
226	18.08.2010	Новоульяновск	яч.4 ПС «Криуши»	к.з. ВЛ-10кВ	18.08.2010	После осмотра и устранения повреждения введена в работу
227	18.08.2010	ДГЭС	яч.18 ПС «Черемшанская»	Повреждение потребительской КЛ-10 кВ	18.08.2010	После осмотра и устранения повреждения введена в работу
228	18.08.2010	Николаевка	Ф-0,4 кВ «Детсад» от ТП-11	к.з. КЛ-0,4кВ	18.08.2010	После осмотра и устранения повреждения введена в работу
229	19.08.2010	ДГЭС	ТП-21 Ф-0,4 кВ «Энгельса»	к.з. ВЛ-0,4кВ	19.08.2010	После осмотра и устранения повреждения введена в работу
230	19.08.2010	Николаевка	Ф-3 ПС «Ключики»	стихийное явление	19.08.2010	После осмотра и устранения повреждения введена в работу
231	19.08.2010	Новоспасское	КТП-60 Ф-0,4 кВ №2	стихийное явление	19.08.2010	После осмотра и устранения повреждения введена в работу
232	19.08.2010	ДГЭС	ТП-64 Ф-0,4 кВ «Самарская»	стихийное явление	19.08.2010	После осмотра и устранения повреждения введена в работу
233	20.08.2010	ДГЭС	яч.12 ПС Лыскокомбинат	к.з. ВЛ-10кВ	20.08.2010	После осмотра и устранения повреждения введена в работу
234	20.08.2010	Ишеевка	ф.30 ПС Ишеевка(Т.О.)	Повреждение в сетях смежной сетевой организации	20.08.2010	После осмотра и устранения повреждения введена в работу
235	20.08.2010	Ишеевка	ф.7 ПС Ишеевка(Т.О.)	Повреждение в сетях смежной сетевой организации	20.08.2010	После осмотра и устранения повреждения введена в работу
236	20.08.2010	Новоульяновск	ф.1 ЦРП-1	к.з. ВЛ-10кВ	20.08.2010	После осмотра и устранения повреждения введена в работу
237	21.08.2010	Ишеевка	ф.5 ПС Ишеевка	к.з. ВЛ-10кВ	21.08.2010	После осмотра и устранения повреждения введена в работу
238	21.08.2010	Николаевка	Ф-7 ТПС Ключики	стихийное явление	21.08.2010	После осмотра и устранения повреждения введена в работу
239	21.08.2010	Новоульяновск	ВЛ-0,4 ул.Востеранов от КТП-33	стихийное явление	21.08.2010	После осмотра и устранения повреждения введена в работу
240	21.08.2010	Барыш	Ф-1 ПС Бекшанка	Повреждение в сетях смежной сетевой организации	21.08.2010	После осмотра и устранения повреждения введена в работу
241	21.08.2010	Николаевка	Ф-3 ТПС Ключики	стихийное явление	21.08.2010	После осмотра и устранения повреждения введена в работу
242	21.08.2010	ДГЭС	Ф-2 ПС Мясокомбинат	стихийное явление	21.08.2010	После осмотра и устранения повреждения введена в работу

243	21.08.2010	Изна	Ф-11 ТПС Изна (т.о.)	к.з. ВЛ-10кВ	21.08.2010	После осмотра и устранения повреждения введена в работу
244	21.08.2010	Новоульяновск	ВЛ-0,4 ул.Ветеранов от КТП-33	стихийное явление	21.08.2010	После осмотра и устранения повреждения введена в работу
245	21.08.2010	Новоульяновск	ул.Загон ВЛ-0,4 от ТП-6	стихийное явление	21.08.2010	После осмотра и устранения повреждения введена в работу
246	23.08.2010	Павловка	яч. 5 ПС "Павловка"(мгз)	к.з. ВЛ-10кВ	23.08.2010	После осмотра и устранения повреждения введена в работу
247	23.08.2010	Майна	ТП-40 на ВЛ-10 кв №7 ПС "Майна"	к.з. ВЛ-0,4кВ	23.08.2010	После осмотра и устранения повреждения введена в работу
248	25.08.2010	ДГЭС	яч. 28А ПС "М-Г"	к.з. КЛ-10кВ	25.08.2010	После осмотра и устранения повреждения введена в работу
249	25.08.2010	ДГЭС	яч. 2 ПС "Мжеокомбинат"	к.з. ВЛ-10кВ	25.08.2010	После осмотра и устранения повреждения введена в работу
250	26.08.2010	Новоульяновский	ВЛ-6 кв №1 ЦРП-1 (К И.)	к.з. ВЛ-10кВ	26.08.2010	После осмотра и устранения повреждения введена в работу
251	26.08.2010	Сенгилеевский	Ф-11 ПС "Кр.Гуляй"	к.з. ВЛ-10кВ	26.08.2010	После осмотра и устранения повреждения введена в работу
252	26.08.2010	Барышский	Ф-20 ПС "Ст.Тиможкино"	к.з. ВЛ-10кВ	26.08.2010	После осмотра и устранения повреждения введена в работу
253	27.08.2010	Чердаклинский	Ф-14 ПС "Чердаклы"	к.з. ВЛ-10кВ	27.08.2010	После осмотра и устранения повреждения введена в работу
254	27.08.2010	Новоульяновский	ЦРП-1	к.з. ВЛ-10кВ	27.08.2010	После осмотра и устранения повреждения введена в работу
255	28.08.2010	ДГЭС	яч. 16 ПС Черемшанская	к.з. КЛ-10кВ	28.08.2010	После осмотра и устранения повреждения введена в работу

Сентябрь

256	31.08.10г	СЕНГИЛЕЙ	Ф.Вишневая от ТП-19	к.з. ВЛ-0,4кВ	31.08.10г	После осмотра и устранения повреждения введена в работу
257	31.08.10г	Майна	ф.19 ПС Майна	к.з. ВЛ-10кВ	31.08.10г	После осмотра и устранения повреждения введена в работу
258	02.09.2010	Барышский	ВЛ-10 кв №6 РП-2	к.з. ВЛ-10кВ	02.09.2010	После осмотра и устранения повреждения введена в работу
259	02.09.2010	Инзенский	яч. 19 ПС "ПОШ"	к.з. КЛ-0,4кВ	02.09.2010	После осмотра и устранения повреждения введена в работу
260	02.09.2010	Старокулаткинский	яч. 19 ПС "Ст. Кулатка"	к.з. ВЛ-10кВ	02.09.2010	После осмотра и устранения повреждения введена в работу
261	02.09.2010	Павловский	яч. 5 ПС "Павловка"	Пожар на территории Павловского совхоза	02.09.2010	После осмотра и устранения повреждения введена в работу
262	02.09.2010	Барышский	Ф-8 ТПС "Барыш"	к.з. ВЛ-10кВ	02.09.2010	После осмотра и устранения повреждения введена в работу
263	02.09.2010	Барышский	яч. 11 РП-2 (связь РП-1 и РП-2)	к.з. КЛ-10кВ	02.09.2010	После осмотра и устранения повреждения введена в работу
264	02.09.2010	Барышский	РП-2 яч. 9	к.з. ВЛ-10кВ	02.09.2010	После осмотра и устранения повреждения введена в работу

265	02.09.2010	Барышский	Ф-14 ПС "Редуктор"	к.з. ВЛ-10кВ	02.09.2010	После осмотра и устранения повреждения введена в работу
266	02.09.2010	Старокулаткинский	Ф-2 ПС "Ст. Кулатка"	По запросу МЧС (горит предприятие МСО)	02.09.2010	После осмотра и устранения повреждения введена в работу
267	02.09.2010	Николаевский	Ф-7 ПС "Ключики"	к.з. ВЛ-10кВ	02.09.2010	После осмотра и устранения повреждения введена в работу
268	02.09.2010	Радищевский	Ф-11 ПС "Радищево"	КЗ в РУ-0,4 кВ КТП-28	02.09.2010	После осмотра и устранения повреждения введена в работу
269	02.09.2010	Павловский	яч. 5 ПС "Павловка"	Пожар на территории Павловского совхоза	02.09.2010	После осмотра и устранения повреждения введена в работу
270	02.09.2010	Барышский	Ф-7 РП-2	к.з. ВЛ-10кВ	02.09.2010	После осмотра и устранения повреждения введена в работу
271	02.09.2010	Барышский	Ф-6 ПС "Жадовка"	к.з. ВЛ-10кВ	02.09.2010	После осмотра и устранения повреждения введена в работу
272	02.09.2010	Барышский	Ф-20 ПС "Ст. Тимошкино"	к.з. ВЛ-10кВ	02.09.2010	После осмотра и устранения повреждения введена в работу
273	02.09.2010	Сенгилеевский	яч. 402 ПС "ЗСК"	к.з. ВЛ-10кВ	02.09.2010	После осмотра и устранения повреждения введена в работу
274	02.09.2010	Кузоватовский	Ф-15 ПС "Кузоватово" (Т.О.)	к.з. ВЛ-10кВ	02.09.2010	После осмотра и устранения повреждения введена в работу
275	02.09.2010	Тереньгульский	Ф-19 ПС "Тереньга"	к.з. ВЛ-10кВ	02.09.2010	После осмотра и устранения повреждения введена в работу
276	02.09.2010	Ульяновского р-на	С.У. Зел. Роша ТП-1146 ВЛ-0,4 кВ №3, №7	к.з. ВЛ-0,4кВ	02.09.2010	После осмотра и устранения повреждения введена в работу
277	02.09.2010	Новоспаский	Ф-13 ПС "Нагорная" от МТЗ	к.з. ВЛ-10кВ	02.09.2010	После осмотра и устранения повреждения введена в работу
278	02.09.2010	Новоульяловский	ТП-33 ВЛ-0,4 кВ	к.з. ВЛ-0,4кВ	02.09.2010	После осмотра и устранения повреждения введена в работу
279	02.09.2010	Майнский	ТП-26 РУ-0,4 кВ (КЗ)	к.з. ВЛ-0,4кВ	02.09.2010	После осмотра и устранения повреждения введена в работу
280	02.09.2010	Вешкаймский	ТП-10 отсутствие 1-ой фазы	к.з. ВЛ-0,4кВ	02.09.2010	После осмотра и устранения повреждения введена в работу
281	02.09.2010	Инзенский	Ф-11 ТПС "Ипза" (Т.О.)	к.з. ВЛ-10кВ	02.09.2010	После осмотра и устранения повреждения введена в работу
282	02.09.2010	Кузоватовский	Ф-7 ПС "Кузоватово" (Т.О.)	РПВ	02.09.2010	После осмотра и устранения повреждения введена в работу
283	02.09.2010	Кузоватовский	Ф-8 ПС "Коромысловка" (Т.О.)	РПВ	02.09.2010	После осмотра и устранения повреждения введена в работу
284	03.09.2010	Сенгилеевский	Ф-14 ПС "Сенгилей город"	к.з. ВЛ-10кВ	03.09.2010	После осмотра и устранения повреждения введена в работу
285	03.09.2010	Новомалыклинский	ТП-4121 ВЛ-0,4 кВ №1	к.з. ВЛ-0,4кВ	03.09.2010	После осмотра и устранения повреждения введена в работу
286	03.09.2010	Инзенский	Ф-9 ПС "Готовка"	к.з. ВЛ-10кВ	03.09.2010	После осмотра и устранения повреждения введена в работу

287	03.09.2010	Ижевский	ВЛ-0,4 кВ "ул. Кирова" от ТП-67	к.з. ВЛ-0,4кВ	03.09.2010	После осмотра и устранения повреждения введена в работу
288	05.09.2010	Ульяновский	Ф-3,Ф-4 ВЛ-0,4 от ТП-1267	Пожар на территории общественной бани	05.09.2010	После осмотра и устранения повреждения введена в работу
289	05.09.2010	Ульяновский	Ф-4 ВЛ-10 ПС "Россия"	По запросу МЧС в связи с пожаром на территории общественной бани	05.09.2010	После осмотра и устранения повреждения введена в работу
290	06.09.10г	Ульяновский	КТП-1265 (Зел.Роща)	к.з. ВЛ-0,4кВ	06.09.10г	После осмотра и устранения повреждения введена в работу
291	06.09.10г	Барышский	ВЛ-10кВ Ф-2 ПР-3 от Т.О.	к.з. ВЛ-10кВ	06.09.10г	После осмотра и устранения повреждения введена в работу
292	07.09.2010	Мелекесский	ВЛ-0,4 кВ Ф-"Детсад" от ТП-1554	к.з. ВЛ-0,4кВ	07.09.2010	После осмотра и устранения повреждения введена в работу
293	07.09.2010	ДГЭС	ВЛ-0,4 кВ Ф-"частный сектор" от ТП-178	к.з. ВЛ-0,4кВ	07.09.2010	После осмотра и устранения повреждения введена в работу
294	08.09.2010	Ульяновский	ВЛ-0,4 кВ №3 от ТП-1684	к.з. ВЛ-0,4кВ	08.09.2010	После осмотра и устранения повреждения введена в работу
295	08.09.2010	г.Барыш	ВЛ-0,4 кВ №3 от ГКТП школа№3	к.з. ВЛ-0,4кВ	08.09.2010	После осмотра и устранения повреждения введена в работу
296	9.09.10г	Димитровград	яч.33 ПС МГ	к.з. потребительской КЛ-10кВ	9.09.10г	После осмотра и устранения повреждения введена в работу
297	11.09.2010	Вешкаймский	Ф-11 ПС "Чуфарово"	к.з. ВЛ-10кВ	11.09.2010	После осмотра и устранения повреждения введена в работу
298	12.09.2010	Цильнинский	Ф-1 от КТП-2386	к.з. ВЛ-0,4кВ	12.09.2010	После осмотра и устранения повреждения введена в работу
299	14.09.10г	Кузоватово	ф.7 ПС Кузоватово	РПВ	14.09.10г	После осмотра и устранения повреждения введена в работу
300	14.09.10г	Ижевский	Ф-0,4 ЗТП-2343	к.з. ВЛ-0,4кВ	14.09.10г	После осмотра и устранения повреждения введена в работу
301	15.09.2010	ГПП "УРЛЗ"	яч.407 ГПП 110/6 "УРЛЗ"	Повреждение КЛ-6 кВ в сетях УльГЭС	15.09.2010	После осмотра и устранения повреждения введена в работу
302	15.09.2010	Чердаклинский	яч. 14 ПС "Чердаклы" (М.Т.З.)	РПВ	15.09.2010	После осмотра и устранения повреждения введена в работу
303	16.09.2010	ДГЭС	яч.19 ПС 35/10 "Береговая"	к.з. КЛ-10кВ	16.09.2010	После осмотра и устранения повреждения введена в работу
304	19.09.2010	Барышский	Ф-0,4 кВ №1 от ГКТП №16 с Ф №6 10 кВ РП-2	к.з. ВЛ-0,4кВ	19.09.2010	После осмотра и устранения повреждения введена в работу
305	19.09.2010	Ульяновский	ГКТП №1735 (Ф-7 ПС"Ишеевка")	к.з. ВЛ-0,4кВ	19.09.2010	После осмотра и устранения повреждения введена в работу
306	20.09.2010	ДГЭС	Ф-10кВ №2, №5 от РП-6	к.з. ВЛ-10кВ	20.09.2010	После осмотра и устранения повреждения введена в работу
307	21.09.2010	Новоспасское	Ф-10кВ №7 ПС Новоспасская (т.о.)	к.з. ВЛ-10кВ	21.09.2010	После осмотра и устранения повреждения введена в работу
308	21.09.2010	Жадовка	ф.6 ПС Жадовка	Повреждение в сетях смежной сетевой организации	21.09.2010	После осмотра и устранения повреждения введена в работу

309	22.09.2010	Цильнинский "Б.Нагаткино"	СУ	Ф-3 ПС "Б.Нагаткино"	к.з. ВЛ-10кВ	22.09.2010	После осмотра и устранения повреждения введена в работу
310	23.09.2010	Барышский		яч.14 ПС Редуктор	к.з. ВЛ-10кВ	23.09.2010	После осмотра и устранения повреждения введена в работу
311	23.09.2010	ДГЭС		яч.10 ПС Береговая	к.з. ВЛ-10кВ	23.09.2010	После осмотра и устранения повреждения введена в работу
312	23.09.2010	ДГЭС		ТП-40 от РП-11 яч.5	к.з. ВЛ-10кВ	23.09.2010	После осмотра и устранения повреждения введена в работу
313	23.09.2010	Старокулаткинский		КТП №27 с ВЛ-10 кВ №20 ПС "Ст.Кулатка"	к.з. ВЛ-0,4кВ	23.09.2010	После осмотра и устранения повреждения введена в работу
314	24.09.2010	Цильнинский		ВЛ-10 кВ №3 ЛС "Б.Нагаткино"	РПВ	24.09.2010	После осмотра и устранения повреждения введена в работу
315	25.09.2010	Ишеевка		ВЛ-0,4 кВ №3 от КТП-8	к.з. ВЛ-0,4кВ	25.09.2010	После осмотра и устранения повреждения введена в работу
316	26.09.2010	ДГЭС		яч.16 ПС Черемшанская от МТЗ.	к.з. КЛ-10кВ	26.09.2010	После осмотра и устранения повреждения введена в работу
317	27.09.2010	Инзенский		ВЛ-0,4 кВ ф.№1 от КТП №3/250 кВА с ВЛ-10 кВ №11 ТПС "Инза"	к.з. ВЛ-0,4кВ	27.09.2010	После осмотра и устранения повреждения введена в работу
318	28.09.2010	Вешкаймский		Ф-7 ПС "Вешкайма"	к.з. ВЛ-10кВ	28.09.2010	После осмотра и устранения повреждения введена в работу
319	29.09.2010	Чердаклинский		ВЛ-10 кВ №37 ПС "Чердаклы"	РПВ	29.09.2010	После осмотра и устранения повреждения введена в работу
320	29.09.2010	г. Димитровград		Яч. №2 ПС "Мясокомбинат"	к.з. ВЛ-10кВ	29.09.2010	После осмотра и устранения повреждения введена в работу
321	29.09.2010	Новоспаский		ВЛ-10 кВ №13 ПС "Нагорная"	к.з. ВЛ-10кВ	29.09.2010	После осмотра и устранения повреждения введена в работу
322	29.09.2010	Барышский		Яч. №10,16 ПС "Измайлово"	РПВ	29.09.2010	После осмотра и устранения повреждения введена в работу

Октябрь

323	02.10.2010	Б.Сызган		ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП-13	к.з. ВЛ-0,4кВ	02.10.2010	После осмотра и устранения повреждения введена в работу
324	05.10.2010	ДГЭС		РП-6 яч.15 (яч. 32 ПС "Черемшанская)	к.з. КЛ-10кВ	05.10.2010	После осмотра и устранения повреждения введена в работу
325	05.10.2010	Инзенский		ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-81 (п. Дубенки)	к.з. ВЛ-0,4кВ	05.10.2010	После осмотра и устранения повреждения введена в работу
326	05.10.2010	Старая Кулатка		Ф-19 ПС "Ст. Кулатка" (МТЗ)	к.з. ВЛ-10кВ	05.10.2010	После осмотра и устранения повреждения введена в работу
327	05.10.2010	Николаевский		Ф-7 ТПС "Ключики" (К.И.)	Повреждение на потребительской ТП 10/0,4 кВ	06.10.2010	После осмотра и устранения повреждения введена в работу
328	05.10.2010	Чердаклинский		ВЛ-0,4 кВ №2 от ТП-18	к.з. ВЛ-0,4кВ	06.10.2010	После осмотра и устранения повреждения введена в работу
329	09.10.2010	Кузоватовский		ВЛ-10 кВ № 15 ПС "Кузоватово"	к.з. ВЛ-10кВ	09.10.2010	После осмотра и устранения повреждения введена в работу
330	10.10.2010	Сенгилеевский		ТП-5	к.з. ВЛ-10кВ	10.10.2010	После осмотра и устранения повреждения введена в работу

331	10.10.2010	Чердаклинский	ТП-17	к.з. ВЛ-10кВ	10.10.2010	После осмотра и устранения повреждения введена в работу
332	12.10.10г.	Инзенский	Ф-11 ТПС "Инза" от Т.О	РПВ	12.10.10г.	После осмотра и устранения повреждения введена в работу
333	12.10.2010	Чердаклинский	ф.0.4 №1 ТП-28	к.з. ВЛ-0,4кВ	13.10.2010	После осмотра и устранения повреждения введена в работу
334	13.10.2010	Инзенский	ф.1 ПС "Труслейка"(МРСК)	к.з. ВЛ-0,4кВ	13.10.2010	После осмотра и устранения повреждения введена в работу
335	13.10.2010	Мелекесский	ВЛ-10 кВ №0 ПС "Н.Майна" (на балансе МРСК)	РПВ	13.10.2010	После осмотра и устранения повреждения введена в работу
336	13.10.2010	Чердаклинский	ВЛ-10 кВ №14 ПС "Чердаклы"	Повреждение в сетях смежной сетевой организации	13.10.2010	После осмотра и устранения повреждения введена в работу
337	13.10.2010	Чердаклинский	ВЛ-10 кВ №37 ПС "Чердаклы"	РПВ	13.10.2010	После осмотра и устранения повреждения введена в работу
338	13.10.2010	Чердаклинский	Ф-0,4 КТП-28	к.з. ВЛ-0,4кВ	14.10.2010	После осмотра и устранения повреждения введена в работу
339	13.10.2010	Инзенский	Ф-10 ПС "ПОШ"	РПВ	13.10.2010	После осмотра и устранения повреждения введена в работу
340	13.10.2010	Сенгилеевский	Ф-14 ПС "Сенгелей-город"	к.з. ВЛ-10кВ	13.10.2010	После осмотра и устранения повреждения введена в работу
341	14.10.2010	Цильнинский	Ф-16 ПС "Б.Нагаджино"	РПВ	14.10.2010	После осмотра и устранения повреждения введена в работу
342	14.10.2010	Сенгилеевский	ВЛ-0,4 кВ от ТП-3 по ул.Горького	стихийное явление	14.10.2010	После осмотра и устранения повреждения введена в работу
343	14.10.2010	Сенгилеевский	ВЛ-0,4 кВ от ТП-47 по ул.Комсомольская	стихийное явление	14.10.2010	После осмотра и устранения повреждения введена в работу
344	14.10.2010	Ульяновский	ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП-1177	стихийное явление	14.10.2010	После осмотра и устранения повреждения введена в работу
345	14.10.2010	Мелекесский	Ф-0,4 кВ №2 от ЗТП-1002	стихийное явление	14.10.2010	После осмотра и устранения повреждения введена в работу
346	15.10.10.	Инза	Ф-25 ПС ПОШ	к.з. ВЛ-10кВ	15.10.10.	После осмотра и устранения повреждения введена в работу
347	16.10.10.	Мелекесский	Ф-29 ПС "МГ" от Т.О.	к.з. КЛ-10кВ	16.10.10.	После осмотра и устранения повреждения введена в работу
348	16.10.10.	Барышский	Ф-27 ПС "Барыш-220"	Повреждение в сетях смежной сетевой организации	16.10.10.	После осмотра и устранения повреждения введена в работу
349	18.10.2010	Барышский	ВЛ-10 №1 (с/х) ПС "Бекшанка" (на балансе БПО), ЗТП №1/630х315 и ГКТП №2/160 (на балансе УСК)	Повреждение в сетях смежной сетевой организации	18.10.2010	После осмотра и устранения повреждения введена в работу
350	19.10.2010	г. Димитровград	яч. №50 ПС "М-Г", "МТЗ"	к.з. КЛ-10кВ	19.10.2010	После осмотра и устранения повреждения введена в работу
351	20.10.2010	Барышский	Ф-16 ПС "Измайлово"	РПВ	20.10.2010	После осмотра и устранения повреждения введена в работу
352	20.10.10г.	Барышский	Ф-7, РП-2 (К.И.)	к.з. ВЛ-10кВ	20.10.10г.	После осмотра и устранения повреждения введена в работу

353	21.10.10 г.	Барышский	9 ЛС Редуктор Т.О.	РПВ	21.10.10 г.	После осмотра и устранения повреждения введена в работу
354	21.10.2010	Базарносызганский	ВЛ-10 кВ №14 ПС "Б.Сызган"	РПВ	21.10.2010	После осмотра и устранения повреждения введена в работу
355	21.10.2010	Изинский	ВЛ-10 кВ №5 ПС "ПОШ"	РПВ	21.10.2010	После осмотра и устранения повреждения введена в работу
356	21.10.2010	Изинский	ВЛ-10 кВ №19 ПС "ПОШ"	РПВ	21.10.2010	После осмотра и устранения повреждения введена в работу
357	21.10.2010	Изинский	ВЛ-10 кВ №11 ТПС "Изна"	стихийное явление	21.10.2010	После осмотра и устранения повреждения введена в работу
358	21.10.2010	Вешкаймский	ВЛ-0,4 №2,3 от ГКТП №5 ПС "Вешкайма" (ф. №7)	стихийное явление	21.10.2010	После осмотра и устранения повреждения введена в работу
359	21.10.2010	Ульяновский	ВЛ-10 кВ №4 ПС "Бирючевская" (на балансе МРСК)	Повреждение в сетях смежной сетевой организации	21.10.2010	После осмотра и устранения повреждения введена в работу
360	21.10.2010	Вешкаймский	ВЛ-0,4 №1 от ЗТП №3 ПС "Вешкайма" (ф. №7)	стихийное явление	21.10.2010	После осмотра и устранения повреждения введена в работу
361	21.10.2010	Барышский	ВЛ-10 кВ №16 ПС "Измайлово"	стихийное явление	21.10.2010	После осмотра и устранения повреждения введена в работу
362	21.10.2010	Новомалыклинский	ВЛ-10 кВ №12 ПС "Н.Малыкла"	стихийное явление	21.10.2010	После осмотра и устранения повреждения введена в работу
363	21.10.2010	Цильнинский	ВЛ-10 кВ №3 ПС "Цильна" (на балансе МРСК)	стихийное явление	21.10.2010	После осмотра и устранения повреждения введена в работу
364	21.10.2010	Новомалыклинский	ВЛ-10 кВ №12 ПС "Н.Малыкла"	стихийное явление	21.10.2010	После осмотра и устранения повреждения введена в работу
365	21.10.2010	Ульяновский	ВЛ-10 кВ №4 ПС "Бирючевская" (на балансе МРСК)	стихийное явление	21.10.2010	После осмотра и устранения повреждения введена в работу
366	21.10.2010	Цильнинский	ВЛ-0,4 №2 от КТП №2392 №16 ПС "Б.Нагаткино" (ф.)	стихийное явление	21.10.2010	После осмотра и устранения повреждения введена в работу
367	21.10.2010	Мелекесский	яч. №28 ПС "М-1"	стихийное явление	21.10.2010	После осмотра и устранения повреждения введена в работу
368	21.10.2010	Сенгелевский	ВЛ-0,4 Ф-2 от ТП-10	стихийное явление	21.10.2010	После осмотра и устранения повреждения введена в работу
369	21.10.2010	Сенгелевский	ВЛ-0,4 Ф-1 от ТП-23	стихийное явление	21.10.2010	После осмотра и устранения повреждения введена в работу
370	22.10.10г.	Барышский	Ф.9 ПС Гловка	не обнаружена	22.10.10г.	После осмотра и устранения повреждения введена в работу
371	22.10.10 г.	Чердаклинский	ф.37 ПС Чердаклы	к.з. ВЛ-10кВ	22.10.10 г.	После осмотра и устранения повреждения введена в работу
372	22.10.10	Ст.Кулаткинский	ф.2,3,19 Лс Ст.Кулатка	Повреждение в сетях смежной сетевой организации	22.10.10 г.	После осмотра и устранения повреждения введена в работу
373	23.10.2010	Новая малыкла	яч.9 ПС Новочеремшанск	к.з. ВЛ-10кВ	23.10.10.	После осмотра и устранения повреждения введена в работу
374	24.10.10г	Новоспаский	Ф-11 ПС "Новоспаское"	к.з. ВЛ-10кВ	24.10.10г	После осмотра и устранения повреждения введена в работу

375	25.10.2010	Цильнинский	ВЛ-10 кВ №16 ПС "Б.Нагаткино"	к.з. ВЛ-10кВ	25.10.2010	После осмотра и устранения повреждения введена в работу
376	25.10.2010	Цильнинский	ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-2388 (ф. №16 ПС "Б.Нагаткино")	отключена ОВБ пожар в ж/д по ул. Пролетарская, 47	25.10.2010	После осмотра и устранения повреждения введена в работу
377	25.10.2010	Николаевский	ВЛ-10 кВ №7 ТПС "Ключики"	к.з. ВЛ-10кВ	25.10.2010	После осмотра и устранения повреждения введена в работу
378	29.10.2010	Ульяновского р-на	Ф-24 ПС "Ишеевка" (МРСК-Волги), на балансе ОАО "УСК" ТП-1683 с. Салмановка	Повреждения в сетях МРСК-Волги	29.10.2010	После осмотра и устранения повреждения введена в работу
379	29.10.2010	ДГЭС	яч. 28 ПС "Мелекес-город"	Повреждение потребительской КЛ-10 кВ от яч. 3 ТП-124 до ТП-243 (потребительская)	29.10.2010	После осмотра и устранения повреждения введена в работу
380	30.10.2010	Николаевский	Ф-7 ПС "Ключики"	к.з. ВЛ-10кВ	31.10.2010	После осмотра и устранения повреждения введена в работу
381	31.10.2010	Николаевский	КТП-40 ПС "Ключики" (ф. №7)	неисправен ТМ-100 кВА	31.10.2010	После осмотра и устранения повреждения введена в работу
382	31.10.2010	Николаевский	ф. №5 ПС "Ключики"	к.з. ВЛ-10кВ	31.10.2010	После осмотра и устранения повреждения введена в работу

Ноябрь

383	01.11.2010	Барышский	Ф-27 ПС "Барыш220"	пожара на тер. Агротехснаба	01.11.2010	После осмотра и устранения повреждения введена в работу
384	01.11.2010	ДГЭС	КЛ-0,4 от КТП-161	к.з. КЛ-0,4кВ	01.11.2010	После осмотра и устранения повреждения введена в работу
385	01.11.2010	ДГЭС	ВЛ-0,4 по ул. Куйбышева от ТП-1	к.з. ВЛ-0,4кВ	01.11.2010	После осмотра и устранения повреждения введена в работу
386	04.11.2010	Павловловский	ф-5 ф-6 ПС Павловка	Повреждения в сетях МРСК-Волги	04.11.2010	После осмотра и устранения повреждения введена в работу
387	5.11.10.	Цильна	Ф-3 ПС "Б.Нагаткино" к.и.	Повреждение на потребительской ТП 10/0,4 кВ	5.11.10.	После осмотра и устранения повреждения введена в работу
388	06.11.2010	Радищевского р-на	Ф-12 ПС "Радищево"	к.з. ВЛ-10кВ	06.11.2010	После осмотра и устранения повреждения введена в работу
389	08.11.2010	г. Димитровград	КЛ-10 кВ РП-12 яч. №2	к.з. КЛ-10кВ	08.11.2010	После осмотра и устранения повреждения введена в работу
390	9.11.10г.	Базарносызганский	Ф-14 ПС "Б.Сызган"	к.з. КЛ-10кВ	9.11.10г.	После осмотра и устранения повреждения введена в работу
391	09.11.2010	Димитровград	ПС Черемшанская яч.25	к.з. КЛ-10кВ	09.11.2010	После осмотра и устранения повреждения введена в работу
392	10.11.2010	Димитровград	ПС Черемшанская яч.25 РП-3 яч.16	Повреждение на потребительской ТП 10/0,4 кВ	10.11.2010	После осмотра и устранения повреждения введена в работу
393	11.11.2010	Сенгилеевский	ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП-30	Падение дерева на ВЛ-0,4 кВ вследствие сильного порывистого ветра	11.11.2010	После осмотра и устранения повреждения введена в работу
394	11.11.10	г. Димитровград	ВЛ-0,4 кВ №2 от ЗТП-124 по ул. Дачная	к.з. ВЛ-0,4кВ	11.11.10	После осмотра и устранения повреждения введена в работу
395	14.11.10	Инза	Ф-5 ПС"ПОШ"	РПВ	14.11.10	После осмотра и устранения повреждения введена в работу
396	14.11.10	ДГЭС	яч. 7 РП-11	к.з. ВЛ-10кВ	14.11.10	После осмотра и устранения повреждения введена в работу

397	14.11.10	ДГЭС	яч. 10 ПС "Береговая"	к.з. ВЛ-10кВ	14.11.10	После осмотра и устранения повреждения введена в работу
398	14.11.10	ДГЭС	Ф-0,4 кВ "Власть труда" от ТП-32	к.з. ВЛ-0,4кВ	14.11.10	После осмотра и устранения повреждения введена в работу
399	14.11.10	Ульяновский	Ф-0,4 кВ №3 от ТП-1269	к.з. ВЛ-0,4кВ	14.11.10	После осмотра и устранения повреждения введена в работу
400	15.11.2010	Майнский	ВЛ-10 кВ №4 ПС "Майна"	Повреждение на потребительской КТП №5569П/250кВА (ООО "Рашад")	15.11.2010	После осмотра и устранения повреждения введена в работу
401	15.11.2010	Сенгилеевский	ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП-30	к.з. ВЛ-0,4кВ	15.11.2010	После осмотра и устранения повреждения введена в работу
402	17.11.2010	Сенгилеевский	ВЛ-0,4 кВ №2 от ТП-1 (Ф №5 ПС "Сенгилей-Г")	откл. по заявке МЧС из-за пожара в ж/д по ул. Невского	17.11.2010	После осмотра и устранения повреждения введена в работу
403	17.11.2010	Новоспасский	Ф-11 ПС "Новоспасское"	к.з. ВЛ-10кВ	17.11.2010	После осмотра и устранения повреждения введена в работу
404	17.11.2010	Кузоватовский	Ф-8 ПС "Коромысловка"	к.з. ВЛ-10кВ	17.11.2010	После осмотра и устранения повреждения введена в работу
405	19.11.10г.	ульяновский	Ф-1 ПС "Луговая", Ф-4 ПС "Россия"	Повреждение в сетях смежной сетевой организации	19.11.10г.	После осмотра и устранения повреждения введена в работу
406	21.11.2010г.	Сенгилеевский	ПС "Сенгилей-Г", ПС "Сенгилей-Ц"	Повреждение в сетях смежной сетевой организации	21.11.2010г.	После осмотра и устранения повреждения введена в работу
407	21.11.2010г.	Ульяновский	ВЛ-0,4 кВ №10 от ТП-19 фаза А	к.з. ВЛ-0,4кВ	21.11.2010г.	После осмотра и устранения повреждения введена в работу
408	21.11.2010г.	Цильнинский	ПС "Цильна"	Повреждение в сетях смежной сетевой организации	21.11.2010г.	После осмотра и устранения повреждения введена в работу
409	21.11.2010г.	Ульяновский	Ф-4 ПС "Бирючевская"	Повреждение в сетях смежной сетевой организации	21.11.2010г.	После осмотра и устранения повреждения введена в работу
410	22.11.2010 г	ДГЭС	КЛ-0,4 кВ "ул. Боланова 81" от ТП-2 фаза Б	к.з. КЛ-0,4кВ	22.11.2010 г	После осмотра и устранения повреждения введена в работу
411	23.11.2010 г	Сенгилеевский	ВЛ-0,4 кВ №6 от ТП №7	к.з. ВЛ-0,4кВ	23.11.2010 г	После осмотра и устранения повреждения введена в работу
412	23.11.2010 г	Сенгилеевский	ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП №3	к.з. ВЛ-0,4кВ	23.11.2010 г	После осмотра и устранения повреждения введена в работу
413	24.11.2010 г	ДГЭС	яч. 15 ПС "Береговая" (МТЗ)	Повреждение на абонентской ТП-50 (попал кот)	24.11.2010 г	После осмотра и устранения повреждения введена в работу
414	24.11.2010 г	г. Димитровград	яч. №5 "Льнокомбинат" ПС	к.з. КЛ-10кВ	24.11.2010 г	После осмотра и устранения повреждения введена в работу
415	24.11.2010 г	Старокулаткинский	ВЛ-10 кВ №2, №3, №19 ПС "Ст Кулатка"	Повреждение в сетях "МРСК-Волга" ("ЮПО")	24.11.2010 г	После осмотра и устранения повреждения введена в работу
416	24.11.2010 г	Иязенский	ВЛ-10 кВ №11 ПС "Ияза"	РПВ	24.11.2010 г	После осмотра и устранения повреждения введена в работу
417	24.11.2010 г	Барышский	ВЛ-10 кВ №27 "Барыш" ПС 220	РПВ	24.11.2010 г	После осмотра и устранения повреждения введена в работу
418	24.11.2010 г	Мелекесский	ВЛ-10 кВ №3 "Новочеремшанская" ПС	Отключена по заявке МЧС (пожар)	24.11.2010 г	После осмотра и устранения повреждения введена в работу

419	25.11.2010 г	Сенгилеевский	КТП №27/160 кВА (ВЛ-10кВ №18 ПС "Сек. -Г")	к.з. ВЛ-0,4кВ	25.11.2010 г	После осмотра и устранения повреждения введена в работу
420	25.11.2010 г	Сенгилеевский	КТП №5/250 кВА ВЛ-0,4 кВ №3, (ВЛ-10кВ №5 ПС "Сенгилей-Г")	к.з. ВЛ-0,4кВ	25.11.2010 г	После осмотра и устранения повреждения введена в работу
421	25.11.2010 г	Сенгилеевский	ЗТП №7/250 кВА ВЛ-0,4 кВ №7, (ВЛ-10кВ №5 ПС "Сенгилей-Г")	к.з. ВЛ-0,4кВ	25.11.2010 г	После осмотра и устранения повреждения введена в работу
422	25.11.2010 г	Радищевский	Ф-11 ПС "Радищево"	к.з. ВЛ-10кВ	25.11.2010 г	После осмотра и устранения повреждения введена в работу
423	26.11.2010 г	Барышский	Ф-20 ПС "Тимошкино"	к.з. ВЛ-10кВ	26.11.2010 г	После осмотра и устранения повреждения введена в работу
424	26.11.2010 г	Барышский	ф. 10 ПС "Измайлово"	к.з. ВЛ-10кВ	26.11.2010 г	После осмотра и устранения повреждения введена в работу
425	26.11.2010 г	Барышский	ф. 14 Редуктор	к.з. ВЛ-10кВ	26.11.2010 г	После осмотра и устранения повреждения введена в работу
426	26.11.2010	Барышский (СУ Старотимошкино)	ВЛ-0,4 кВ №3 от КТП-2 (ВЛ-10 кВ №20 ПС "Старотимошкино")	к.з. ВЛ-0,4кВ	26.11.2010	После осмотра и устранения повреждения введена в работу
427	26.11.2010	Майнский	ВЛ-10 кВ №19 ПС "Майна" (на балансе МРСК-Волги)	повреждение в сетях "МРСК-Волги"	26.11.2010	После осмотра и устранения повреждения введена в работу
428	26.11.2010	Павловский	ВЛ-10 кВ №5 ПС "Павловка"	к.з. ВЛ-10кВ	26.11.2010	После осмотра и устранения повреждения введена в работу
429	28.11.2010	Чердаклы	ВЛ-0,4 кВ "Советская" от КТП-14 (ВЛ-10 кВ №27 ПС "Чердаклы")	к.з. ВЛ-0,4кВ	28.11.2010	После осмотра и устранения повреждения введена в работу
430	30.11.2010	Радищевского р-на	ПС Радищево Ф-11	к.з. ВЛ-10кВ	30.11.2010	После осмотра и устранения повреждения введена в работу
431	30.11.2010	Новослацкий	ВЛ-10 кВ №7 ПС "Новослаское"	к.з. ВЛ-10кВ	30.11.2010	После осмотра и устранения повреждения введена в работу
432	30.11.2010	Кузоватовский	ВЛ-10 кВ №15 ПС "Кузоватово"	РПВ	30.11.2010	После осмотра и устранения повреждения введена в работу
433	30.11.2010	Цильнинский	ВЛ-0,4 кВ №2 фаза В от ТП-2386	к.з. ВЛ-0,4кВ	30.11.2010	После осмотра и устранения повреждения введена в работу
434	30.11.2010	Радищевского р-на, Ст. Кулаткинского р-на, Новослацкого р-на	ВЛ-110 кВ "Сызрань-Клин-2" (МРСК-Волги)	Повреждение в сетях МРСК - Волги	30.11.2010	После осмотра и устранения повреждения введена в работу
435	30.11.2010	Кузоватовский	ВЛ-10 кВ №15 ПС "Кузоватово"	к.з. ВЛ-10кВ	30.11.2010	После осмотра и устранения повреждения введена в работу
436	30.11.2010	Барышский	ВЛ-10 кВ №6 РП-2	к.з. ВЛ-10кВ	30.11.2010	После осмотра и устранения повреждения введена в работу
437	30.11.2010	Вешкаймский	ВЛ-10 кВ №17 ПС "Вешкайма" (Т.О.)	к.з. ВЛ-10кВ	30.11.2010	После осмотра и устранения повреждения введена в работу
438	30.11.2010	Вешкаймский	ВЛ-10 кВ №22 ПС "Вешкайма" (Т.О.)	к.з. ВЛ-10кВ	30.11.2010	После осмотра и устранения повреждения введена в работу
439	30.11.2010	Николаевский	ВЛ-10 кВ №5 ПС "Ключики" (Т.О.)	к.з. ВЛ-10кВ	30.11.2010	После осмотра и устранения повреждения введена в работу
440	30.11.2010	Карсунский	ВЛ-10 кВ №3 ПС "Карсун"	к.з. ВЛ-10кВ	30.11.2010	После осмотра и устранения повреждения введена в работу

441	30.11.2010	Павловский	ВЛ-10 кВ №5 ПС "Павловка"	Повреждение в абонентских сетях (Отключены 4 абонентских ТП за РС-4)	30.11.2010	После осмотра и устранения повреждения введена в работу
442	30.11.2010	Ульяновский	ВЛ-10 кВ №10 ПС "Ишеевка"	Повреждение в абонентских сетях (Отключены 3 абонентских ТП)	30.11.2010	После осмотра и устранения повреждения введена в работу
443	30.11.2010	Вешкаймский	ВЛ-10 кВ №7 ПС "Вешкайма" (Т.О.)	к.з. ВЛ-10кВ	30.11.2010	После осмотра и устранения повреждения введена в работу
444	30.11.2010	Майнский	ВЛ-10 кВ №19 ПС "Майна" (МРСК-Волги)	Повреждение в сетях МРСК - Волги	30.11.2010	После осмотра и устранения повреждения введена в работу
445	30.11.2010	Павловский	ВЛ-10 кВ №5 ПС "Павловка"	Повреждение в абонентских сетях (Отключены 4 абонентских ТП за РС-4)	30.11.2010	После осмотра и устранения повреждения введена в работу
446	30.11.2010	Радищевский	ПС "Радищево"	Повреждение в сетях МРСК - Волги	30.11.2010	После осмотра и устранения повреждения введена в работу
447	30.11.2010	Кузоватовский	ВЛ-10 кВ №15 ПС "Кузоватово"	к.з. ВЛ-10кВ	30.11.2010	После осмотра и устранения повреждения введена в работу
448	30.11.2010	Майнский	ВЛ-10 кВ №7 ПС "Майна" (Т.О.)	к.з. ВЛ-0,4кВ	30.11.2010	После осмотра и устранения повреждения введена в работу
449	30.11.2010	Сенгилей	Ф-2(0,4кВ) от ТП-41	к.з. ВЛ-0,4кВ	30.11.2010	После осмотра и устранения повреждения введена в работу

Декабрь

450	01.12.2010	Вешкаймский	Ф-17 ПС "Вешкайма"	к.з. ВЛ-10кВ	01.12.2010	После осмотра и устранения повреждения введена в работу
451	01.12.2010	Вешкайма	Ф.17 ПС Вешкайма	к.з. ВЛ-10кВ	01.12.2010	После осмотра и устранения повреждения введена в работу
452	01.12.2010	Ульяновский	ВЛ-0,4 кВ №10 от ЗТП-19	к.з. ВЛ-0,4кВ	01.12.2010	После осмотра и устранения повреждения введена в работу
453	02.12.2010	Барышский	Ф.1 ПС Бекшанка	Повреждение в сетях МРСК	02.12.2010	После осмотра и устранения повреждения введена в работу
454	04.12.2010	Инзенский	ВЛ-10 кВ №11 ТПС "Инза"	к.з. ВЛ-10кВ	04.12.2010	После осмотра и устранения повреждения введена в работу
455	04.12.2010	Кузоватовский	ВЛ-10 кВ №15 ПС "Кузоватово"	к.з. ВЛ-10кВ	04.12.2010	После осмотра и устранения повреждения введена в работу
456	04.12.2010	Сенгилеевский	ВЛ-0,4 кВ №3 и №4 от ТП-4 (Ф.15 ПС "Сенгилей-Г")	к.з. ВЛ-0,4кВ	04.12.2010	После осмотра и устранения повреждения введена в работу
457	04.12.2010	Сурский	ВЛ-10 кВ №6 ПС "Сурская"	к.з. ВЛ-10кВ	04.12.2010	После осмотра и устранения повреждения введена в работу
458	05.12.2010	Новомалыклинский	ПС 110/10 "Н.Черемшанская" (яч. 3, 9), ПС 110/10 "Н.Малыкла" (яч. 12)	Повреждение в сетях МРСК-Волги (ДПС);	05.12.2010	После осмотра и устранения повреждения введена в работу
459	04.12.2010	Ульяновский (СУ Ст.Охотничья)	ВЛ-0,4 кВ №2 ТП-1584 (Ф.1 ПС "Луговая")	к.з. ВЛ-0,4кВ	05.12.2010	После осмотра и устранения повреждения введена в работу
460	05.12.2010	Новомалыклинский	ВЛ-10 кВ №12 ПС "Н.Малыкла"	к.з. ВЛ-10кВ	05.12.2010	После осмотра и устранения повреждения введена в работу
461	05.12.2010	Новомалыклинский	ВЛ-10 кВ № 12 ПС "Новая Малыкла"	стихийное явление	05.12.2010	После осмотра и устранения повреждения введена в работу
462	05.12.2010	Сенгилеевский	ВЛ-10 кВ №5 ПС "Сенгилей город"	стихийное явление	05.12.2010	После осмотра и устранения повреждения введена в работу

463	05.12.2010	Майнский	ВЛ-10 кВ №7 ПС "Майна"	стихийное явление	05.12.2010	После осмотра и устранения повреждения введена в работу
464	05.12.2010	Майнский	ВЛ-10 кВ №4 ПС "Майна"	стихийное явление	05.12.2010	После осмотра и устранения повреждения введена в работу
465	05.12.2010	Ульяновский	ВЛ-10 кВ №24 ПС "Ишеевка" (МРСК-Волги)	Повреждение в сетях МРСК	05.12.2010	После осмотра и устранения повреждения введена в работу
466	05.12.2010	Ульяновский	ВЛ-10 кВ №17 ПС "Ишеевка" (МРСК-Волги)	Повреждение в сетях МРСК	05.12.2010	После осмотра и устранения повреждения введена в работу
467	05.12.2010	Новомалыклинский	ПС Новочеремшанск	Повреждение ВЛ-110кВ в сетях МРСК	06.12.2010	После осмотра и устранения повреждения введена в работу
468	05.12.2010	Чердаклинский	дер.опора от ТП-21	стихийное явление	07.12.2010	После осмотра и устранения повреждения введена в работу
469	05.12.2010	Чердаклинский	ПС Чердаклы	Повреждение ВЛ-110кВ в сетях МРСК	08.12.2010	После осмотра и устранения повреждения введена в работу
470	05.12.2010	Новомалыклинский	Н.Черемшанск 2 дер.опоры от ТП-4212	стихийное явление	09.12.2010	После осмотра и устранения повреждения введена в работу
471	05.12.2010	Новомалыклинский	2 дерев. опоры от ТП-4209, 1 ж/б от ТП-4115	стихийное явление	10.12.2010	После осмотра и устранения повреждения введена в работу
472	05.12.2010	Ульяновский	ВЛ-10 кВ №25 ПС "Ишеевка" (МРСК-Волги)	Повреждение в сетях МРСК	11.12.2010	После осмотра и устранения повреждения введена в работу
473	05.12.2010	Ульяновский	ВЛ-10 кВ №1 ПС "Луговая" (МРСК-Волги)	Повреждение в сетях МРСК	05.12.2010	После осмотра и устранения повреждения введена в работу
474	05.12.2010	Ульяновский	ВЛ-10 кВ №4 ПС "Бирючевская" (МРСК-Волги)	Повреждение в сетях МРСК	06.12.2010	После осмотра и устранения повреждения введена в работу
475	05.12.2010	Майнский	ПС "Игнатовка"	Повреждение в сетях МРСК	06.12.2010	После осмотра и устранения повреждения введена в работу
476	05.12.2010	Барышский	ВЛ-10 кВ №2, 20 ПС "Ст. Тимошино"	Повреждение в сетях МРСК	05.12.2010	После осмотра и устранения повреждения введена в работу
477	06.12.2010	Ульяновский	ВЛ-10 кВ №1 ПС "Луговая" (МРСК-Волги)	Повреждение в сетях МРСК	06.12.2010	После осмотра и устранения повреждения введена в работу
478	06.12.2010	Ульяновский	ВЛ-10 кВ №25 ПС "Ишеевка" (МРСК-Волги)	Повреждение в сетях МРСК	07.12.2010	После осмотра и устранения повреждения введена в работу
479	06.12.2010	Сенгилеевский	ВЛ-10 кВ №402 ПС "ЭСК"	стихийное явление	08.12.2010	После осмотра и устранения повреждения введена в работу
480	06.12.2010	Новомалыклинский	ВЛ-10 кВ № 12 ПС "Новая Малыкла"	стихийное явление	09.12.2010	После осмотра и устранения повреждения введена в работу
481	06.12.2010	Кузоватовский	ВЛ-10 кВ №8 ТПС "Коромыслово"	стихийное явление	06.12.2010	После осмотра и устранения повреждения введена в работу
482	06.12.2010	Ульяновский	ВЛ-10 кВ №4 ПС "Ишеевка" (МРСК-Волги)	Повреждение в сетях МРСК	06.12.2010	После осмотра и устранения повреждения введена в работу
483	06.12.2010	Цильнинский	ВЛ-10 кВ №3 ПС "Нагаткино"	стихийное явление	06.12.2010	После осмотра и устранения повреждения введена в работу
484	06.12.2010	Ульяновский	ВЛ-10 кВ №11 ПС "Ишеевка"	повреждение в сетях МРСК-Волги	06.12.2010	После осмотра и устранения повреждения введена в работу

485	06.12.2010	Ульяновский	ВЛ-10 кВ №11 ПС "Ишеевка"	стихийное явление	06.12.2010	После осмотра и устранения повреждения введена в работу
486	06.12.2010	Ульяновский	ВЛ-10 кВ №5 ПС "Ишеевка"	стихийное явление	06.12.2010	После осмотра и устранения повреждения введена в работу
487	07.12.2010	Ульяновский	ВЛ-0,4 от ЗТП-26	обрыв провода	07.12.2010	После осмотра и устранения повреждения введена в работу
488	06.12.2010	Новоспасский	ВЛ-10 кВ №13 ПС "Нагорная"	стихийное явление	06.12.2010	После осмотра и устранения повреждения введена в работу
489	06.12.2010	Новоспасский	ВЛ-10 кВ №13 ПС "Нагорная"	стихийное явление	06.12.2010	После осмотра и устранения повреждения введена в работу
490	06.12.2010	Вешкаймский	ВЛ-10 кВ №17 ПС "Вешкайма"	стихийное явление	06.12.2010	После осмотра и устранения повреждения введена в работу
491	06.12.2010	Вешкаймский	ВЛ-10 кВ №7 ПС "Вешкайма"	стихийное явление	06.12.2010	После осмотра и устранения повреждения введена в работу
492	06.12.2010	Майнский	ВЛ-10 кВ №7 ПС "Майна"	стихийное явление	06.12.2010	После осмотра и устранения повреждения введена в работу
493	06.12.2010	Майнский	ВЛ-10 кВ №4 ПС "Майна"	стихийное явление	06.12.2010	После осмотра и устранения повреждения введена в работу
494	06.12.2010	Майнский	ВЛ-10 кВ №5 ПС "Майна"	стихийное явление	06.12.2010	После осмотра и устранения повреждения введена в работу
495	06.12.2010	Майнский	ВЛ-10 кВ №5,9 ПС "Тагай", №8 ПС "Уржумская"	повреждение в сетях МРСК-Волги	06.12.2010	После осмотра и устранения повреждения введена в работу
496	06.12.2010	Барышский (СУ Ст.Тимошкино)	ВЛ-10 кВ №2,20 ПС "Ст.Тимошкино"	повреждение в сетях МРСК-Волги	06.12.2010	После осмотра и устранения повреждения введена в работу
497	06.12.2010	Барышский	РП-2 ф.№2	к.з. ВЛ-10кВ	06.12.2010	После осмотра и устранения повреждения введена в работу
498	08.12.2010	Новоспасский	ВЛ-10 кВ №11 ПС "Новоспасская"	повреждение в сетях МРСК-Волги (ЮПО)	08.12.2010	После осмотра и устранения повреждения введена в работу
499	08.12.10г	Вешкаймский	ф.7 ПС Вешкайма	Падение дерева на ВЛ-10 кВ между опорами №2 и №3	08.12.10г	После осмотра и устранения повреждения введена в работу
500	08.12.2010	Ульяновский	ТП-1321	Повреждение отпайки ВЛ-10кВ из-за падения дерева	08.12.2010	После осмотра и устранения повреждения введена в работу
501	08.12.2010	Майнский	ф.23 ПС Майна	Повреждение изолятора на опоре№2 ВЛ-10 кВ	08.12.2010	После осмотра и устранения повреждения введена в работу
502	08.12.10г	Майнский	ф.23 ПС Майна	Повреждение МВ-10 кВ на ПС Майна	08.12.10г	После осмотра и устранения повреждения введена в работу
503	09.12.2010	Ульяновский	ВЛ-10 кВ №5 ПС "Ишеевка"	Не обнаружена	09.12.2010	После осмотра и устранения повреждения введена в работу
504	09.12.2010	Ульяновский 3.Роща,Сухая Долина	ф.17 ПС Ишеевка	повреждение ВЛ-10 кВ в сетях МРСК	09.12.2010	После осмотра и устранения повреждения введена в работу
505	09.12.2010	Ишеевский ст.Охотничья	ф.1 от ТП-1587	ветка дерева упала на ВЛ-0,4кВ	09.12.2010	После осмотра и устранения повреждения введена в работу
506	09.12.2010	Майнский	ф.2 от КТП-15	упали 3 опоры ВЛ-0,4кВ	09.12.2010	После осмотра и устранения повреждения введена в работу

507	09.12.2010	Майнский	КТП-18 ВЛ-0,4кВ по ул.2-я комсомольская	обрыв провода ВЛ-0,4кВ	09.12.2010	После осмотра и устранения повреждения введена в работу
508	09.12.2010	Майнский	КТП-36 ВЛ-0,4кВ	обрыв 1 пролета	09.12.2010	После осмотра и устранения повреждения введена в работу
509	09.12.2010	Майнский	многоквартирный дом ул.Ленина-85	обрыв ввода 0,4кВ на дом	09.12.2010	После осмотра и устранения повреждения введена в работу
510	09.12.2010	Ульяновский З.Роща, Сухая Долина	ПС Россия	Повреждение ВЛ-110 кВ Ульяновск-Майна	09.12.2010	После осмотра и устранения повреждения введена в работу
511	09.12.2010	ДГЭС	ЯЧ.12 ПС "Льнокомбинат"	обрыв проводов ВЛ-10кВ на опоре №1 яч.10 РП-5 из-за падения дерева	09.12.2010	После осмотра и устранения повреждения введена в работу
512	09.12.2010	Майнский	ВЛ-0,4 кВ перекресток улиц Советской и Красноармейской	обрыв проводов в 2-х пролетах	09.12.2010	После осмотра и устранения повреждения введена в работу
513	09.12.2010	Майнский	ВЛ-0,4 кв от ЗТП-16 Перамайская д.24	обрыв проводов из за падения дерева	09.12.2010	После осмотра и устранения повреждения введена в работу
514	09.12.2010	Майнский	ВЛ-0,4 кв №1 от КТП-9	обрыв ВЛ-0,4 кв в результате падения ветки дерева	10.12.2010	После осмотра и устранения повреждения введена в работу
515	10.12.2010	Ульяновский	ВЛ-10 кв №5 ПС "Ишеевка"	не обнаружена	10.12.2010	После осмотра и устранения повреждения введена в работу
516	10.12.2010	Майнский	ВЛ-10 кв №19 ПС "Майна" (МРСК-Волги) на балансе ОАО "УСК" 1 ТП 10/0,4 кв	Повреждение в сетях МРСК-Волги		После осмотра и устранения повреждения введена в работу
517	10.12.2010	Майнский	ВЛ-10 кв №4 ПС "Майна"	Схлест проводов ВЛ-10 кв в результате падения обледеневшей ветки дерева	10.12.2010	После осмотра и устранения повреждения введена в работу
518	10.12.2010	ДГЭС	ВЛ-10 кв №15 ПС "Льнокомбинат"	Обрыв ВЛ-10 кв в результате падения обледеневшей ветки дерева	10.12.2010	После осмотра и устранения повреждения введена в работу
519	10.12.2010	ДГЭС	ВЛ-10 кв №50 ПС "Мелекес-город"	Повреждение КЛ-10 кв от яч.2 ТП-3 до яч.3 ТП-8 (АСБ 150, 400м.)	10.12.2010	После осмотра и устранения повреждения введена в работу
520	10.12.2010	ДГЭС	ВЛ-10 кв №19 ПС "Береговая"	Обрыв 3-х пролетов от ТП-102 в сторону ВМГ-4	10.12.2010	После осмотра и устранения повреждения введена в работу
521	10.12.2010	ДГЭС	яч.7 РП-5 (яч. 12 ПС "Льнокомбинат")	падение обледеневшей ветки дерева	10.12.2010	После осмотра и устранения повреждения введена в работу
522	10.12.2010	Ульяновский	ВЛ-10 кв №17 ПС "Ишеевка" (МРСК-Волги)	Повреждение в сетях МРСК	10.12.2010	После осмотра и устранения повреждения введена в работу
523	10.12.2010	Ульяновский	ВЛ-10 кв №25 ПС "Ишеевка" (МРСК-Волги)	Повреждение в сетях МРСК		После осмотра и устранения повреждения введена в работу
524	10.12.2010	Ульяновский	ВЛ-10 кв №7 ПС "Ишеевка" (МРСК-Волги)	Повреждение в сетях МРСК	10.12.2010	После осмотра и устранения повреждения введена в работу
525	10.12.2010	Ульяновский	ВЛ-10 кв №30 ПС "Ишеевка" (МРСК-Волги)	Повреждение в сетях МРСК	10.12.2010	После осмотра и устранения повреждения введена в работу
526	10.12.2010	ДГЭС	яч.10 РП-5 (яч. 12 ПС "Льнокомбинат")	К.З. на ВЛ-10 кв	10.12.2010	После осмотра и устранения повреждения введена в работу
527	10.12.2010	Чердаклинский	№14 ПС "Чердаклы"	яч. №14 не обнаружена РПВ успешно	10.12.2010	После осмотра и устранения повреждения введена в работу
528	10.12.2010	Чердаклинский	№37 ПС "Чердаклы"	К.З. на ВЛ-10 кв		После осмотра и устранения повреждения введена в работу

529	10.12.2010	Ульяновский	ВЛ-10 кВ №5 ПС "Ишеевка"	не обнаружена	10.12.2010	После осмотра и устранения повреждения введена в работу
530	10.12.2010	Чердаклинский	№14 ПС "Чердаклы"	К.З. на ВЛ-10 кВ		После осмотра и устранения повреждения введена в работу
531	10.12.2010	Ишеевка	ТП Волгогаз	Нет напряж.10кВ.(МРСК)	10.12.2010	После осмотра и устранения повреждения введена в работу
532	10.12.2010	Вешкайма	яч.7ПС Вешкайма	Т.О.	10.12.2010	После осмотра и устранения повреждения введена в работу
533	10.12.10	Ишеевка	яч.4,5,7 ПС Ишеевка	ВЛ-10кВ.яч.5 траверса.	10.12.2010	После осмотра и устранения повреждения введена в работу
534	10.12.10	Вешкайма	яч.22 ПС Вешкайма	неиспр.М.В.яч.22	10.12.10.	После осмотра и устранения повреждения введена в работу
535	10.12.10	Майна	яч.4 ПС Майна	ВЛ-10кВ. Упало дерево	10.12.10	После осмотра и устранения повреждения введена в работу
536	10.12.10	Охотничья	яч.1ПС Луговая(МРСК)	замена шлейф.ВЛ-10	10.12.10	После осмотра и устранения повреждения введена в работу
537	10.12.10	п.Силикатный	яч.402 ПС ЗСК	К.З. на ВЛ-6 кВ	11.12.10	После осмотра и устранения повреждения введена в работу
538	10.12.10	ДГЭС	яч.10 РП-5	К.З. на ВЛ-10 кВ		После осмотра и устранения повреждения введена в работу
539	10.12.10	ДГЭС	яч.7 РП-5	К.З. на ВЛ-10 кВ	11.12.10	После осмотра и устранения повреждения введена в работу
540	10.12.10	ДГЭС	яч.3,9 ЦРП	К.З. на ВЛ-10 кВ	10.12.10	После осмотра и устранения повреждения введена в работу
541	10.12.10	Майна	ВЛ-0,4 кВ от КТП-40,42	повреждение ВЛ-0,4	10.12.10	После осмотра и устранения повреждения введена в работу
542	10.12.10	Майна	ВЛ-0,4 кВ от КТП-17,18	повреждение ВЛ-0,4	10.12.10	После осмотра и устранения повреждения введена в работу
543	10.12.10	ДГЭС	яч.1 РП-В	Упало дерево на ВЛ-10кВ у ТП-72	10.12.10	После осмотра и устранения повреждения введена в работу
544	11.12.10	Ишеевский	яч.30 ПС Ишеевка (на балансе МРСК-Волги)	Повреждение в сетях МРСК	11.12.10	После осмотра и устранения повреждения введена в работу
545	11.12.10	ДГЭС	яч.19 ПС Береговая	Обрыв ВЛ-10 кВ	11.12.10	После осмотра и устранения повреждения введена в работу
546	11.12.10	ДГЭС	яч.3,9 ЦРП	К.З. на ВЛ-10 кВ	11.12.10	После осмотра и устранения повреждения введена в работу
547	11.12.10	Н.Малыкла	яч.12ПС Н.Малыкла	Обрыв ВЛ-10 кВ	11.12.10	После осмотра и устранения повреждения введена в работу
548	11.12.2010	Сенгилеевский (СУ Силикатный)	ВЛ-6 кВ от яч. №402 ПС "ЗСК"	схлест проводов ВЛ-6 кВ вследствие сильного ветра (вкл. после перетяжки ВЛ)	11.12.2010	После осмотра и устранения повреждения введена в работу
549	11.12.2010	Майнский	ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №18	Обрыв двух пролетов ВЛ-0,4 кВ	11.12.2010	После осмотра и устранения повреждения введена в работу
550	11.12.2010	Майнский	ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №18	Обрыв трех пролетов ВЛ-0,4 кВ	11.12.2010	После осмотра и устранения повреждения введена в работу


551	11.12.2010	Майнский	ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП №40	Обрыв одного пролета ВЛ-0,4 кВ	11.12.2010	После осмотра и устранения повреждения введена в работу
552	11.12.2010	Майнский	ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №18	Обрыв двух пролетов ВЛ-0,4 кВ	11.12.2010	После осмотра и устранения повреждения введена в работу
553	11.12.2010	Барышский (СУ Ст.Тимошкино)	ВЛ-10 кВ №2 ПС "Ст.Тимошкино"	КТП-11, разр. прох.изол.	11.12.2010	После осмотра и устранения повреждения введена в работу
554	13.12.2010	Новомалыклинский РЭС Н.Черемшанск	яч.9 ПС Новочеремшанск	Схлест проводов ВЛ-10 кВ	13.12.2010	После осмотра и устранения повреждения введена в работу
555	13.12.2010	Новомалыклинский	яч.12 ПС "Новая Малыкла"	Повреждение в сетях МРСК-Волги	13.12.2010	После осмотра и устранения повреждения введена в работу
556	13.12.2010	Чердаклинский	ТП-2 фаза А (яч. 37 ПС "Чердаклы)	Замыкание перекидок при ветре (сделана перетяжка проводов)	14.12.2010	После осмотра и устранения повреждения введена в работу
557	13.12.2010	Чердаклинский	ТП-30 фаза А (яч. 37 ПС "Чердаклы)	отгорела шина до т/т	14.12.10	После осмотра и устранения повреждения введена в работу
558	14.12.2010	Новомалыклинский РЭС Н.Черемшанск	яч.3 ПС Новочеремшанск	Падение дерева на ВЛ-10 кВ		После осмотра и устранения повреждения введена в работу
559	14.12.2010	Новоспаский	ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-8 (Ф-11 ПС "Новоспаское")	автомобилем сбита опора	14.12.10	После осмотра и устранения повреждения введена в работу
560	14.12.2010	Ишеевский	яч.25 ПС Ишеевка(МРСК)	неизвестна	14.12.2010	После осмотра и устранения повреждения введена в работу
561	15.12.2010	ДГЭС	яч.15 ПС Льнокомбинат,яч.7,8 РП-4	неисправность КЛ-10кВ от ТП-64 до ТП-125	15.12.2010	После осмотра и устранения повреждения введена в работу
562	15.12.2010	ДГЭС	яч.3,9 ЦРП	произведена замена 13 изоляторов	15.12.2010	После осмотра и устранения повреждения введена в работу
563	16.12.2010	ДГЭС	ЦРП-10	неизвестна	16.12.2010	После осмотра и устранения повреждения введена в работу
564	16.12.2010	ДГЭС	ВЛ-0,4 кВ "Гостиница", ВЛ-0,4 кВ "Индивид. пошив" от ТП-1	Повреждение 2-ух рубильников 0,4 кВ на ТП-1	16.12.2010	После осмотра и устранения повреждения введена в работу
565	16.12.2010	ДГЭС	ВЛ-0,4 кВ "Частн. сектор", ВЛ-0,4 кВ "Луговая д. 16" от ТП-9	Повреждение 2-ух рубильников 0,4 кВ на ТП-9	16.12.2010	После осмотра и устранения повреждения введена в работу
566	16.12.2010	Ульяновский	ВЛ-10 кВ №25 ПС "Ишеевка" (МРСК-Волги) (на балансе ОАО "УСК" ТП-41)	Повреждение в сетях МРСК-Волги	16.12.2010	После осмотра и устранения повреждения введена в работу
567	17.12.2010	Николаевский	ф.7 ТПС Ключики	Схлест проводов ВЛ-10кв в пролете опор № 57-58	17.12.2010	После осмотра и устранения повреждения введена в работу
568	17.12.2010	ДГЭС	ВЛ-0,4 кВ "город" от ТП-162 (ЦРП яч. 9)	К.З. на ВЛ-0,4 кВ в результате падения на ВЛ-0,4 кВ оборванного провода уличного освещения	17.12.2010	После осмотра и устранения повреждения введена в работу
569	18.12.2010	Николаевский	ф.7 ТПС Ключики	Причина не установлена	18.12.2010	После осмотра и устранения повреждения введена в работу
570	21.12.2010	Ульяновского р-на	ф.17 ПС Ишеевка	РПВ	21.12.2010	После осмотра и устранения повреждения введена в работу
571	21.12.2010	Ульяновского р-на	ТП-1683 (с. Салмановка), фаза В,С	Сгорели 2 ПК-10, причина не обнаружена	21.12.2010	После осмотра и устранения повреждения введена в работу
572	21.12.2010	ДГЭС	яч. 18 ПС "Черемшанская"	Упало дерево на ВЛ-10 кВ оп.№77	22.12.2010	После осмотра и устранения повреждения введена в работу

573	21.12.2010	Кузоватовский	ВЛ-10 кВ №7 ПС "Кузоватово"	РПВ успешно	21.12.2010	После осмотра и устранения повреждения введена в работу
574	22.12.2010	Майнский	ВЛ-10 кВ №4 ПС "Майна"	РПВ успешно, не обнаружена	22.12.2010	После осмотра и устранения повреждения введена в работу
575	22.12.2010	Ульяновского р-на	ВЛ-10 кВ №24 ПС "Ишеевка" (МРСК-Волги) на балансе ОАО "УСК" ТП-1683	Повреждение в сетях МРСК	22.12.2010	После осмотра и устранения повреждения введена в работу
576	22.12.2010	ДГЭС	ТП-7 ВЛ-0,4 кВ "город"	КЗ на ВЛ-0,4 кВ вследствие падения на ВЛ-0,4 кВ оборванного провода УО	22.12.2010	После осмотра и устранения повреждения введена в работу
577	25.12.2010	Сурский	Ф-5 ПС "Сурское"	РПВ успешно	25.12.2010	После осмотра и устранения повреждения введена в работу
578	25.12.2010	Сурский	Ф-3 ПС "Сурское"	РПВ успешно	25.12.2010	После осмотра и устранения повреждения введена в работу
579	26.12.2010	Карсун	яч.ЗПС Карсун	Схлест ВЛ-10кВ.	26.12.2010	После осмотра и устранения повреждения введена в работу
580	26.12.2010	Ишеевка	яч.17 ПС Ишеевка(МРСК)	повреждение в сетях МРСК	26.12.2010	После осмотра и устранения повреждения введена в работу
581	26.12.2010	Ишеевка	яч.3 ПС Бирючевская(МРСК)	повреждение в сетях МРСК	27.12.2010	После осмотра и устранения повреждения введена в работу
582	26.12.2010	Ишеевка	яч.4 ПС Бирючевская(МРСК)	повреждение в сетях МРСК	27.12.2010	После осмотра и устранения повреждения введена в работу
583	27.12.2010	Ишеевка	яч.24 ПС Ишеевка(МРСК)	повреждение в сетях МРСК	27.12.2010	После осмотра и устранения повреждения введена в работу
584	27.12.2010	Ишеевка	яч.3 ПС Бирючевская(МРСК)	повреждение в сетях МРСК	27.12.2010	После осмотра и устранения повреждения введена в работу
585	27.12.2010	ДГЭС	яч.9 ПС "Новочеремшанск"	не обнаружена	27.12.2010	После осмотра и устранения повреждения введена в работу
586	27.12.2010	ДГЭС	яч.12 ПС "Л-комбинат", 5	яч. 5,7 РП- обрыв трех линейных проводов ВЛ-10 кВ к ТП-78	27.12.2010	После осмотра и устранения повреждения введена в работу
587	27.12.2010	Новомалыклинский	яч.3 ПС "Новочеремшанск"	повреждение в\а кабеля на ТП-4117	27.12.2010	После осмотра и устранения повреждения введена в работу
588	28.12.2010	Ульяновский	ТП-1131 фаза В (Ф-3 ПС "Бирючевка)	Обрыв ВЛ-04 кВ №1 в пролете №1-2 ("0" и 1 фазный провод, сгорел ПК-10)	28.12.2010	После осмотра и устранения повреждения введена в работу
589	28.12.2010	Н. Малыклинский	Яч. 9 ПС "Новочеремшанск"	РПВ - успешно	28.12.2010	После осмотра и устранения повреждения введена в работу
590	28.12.2010	ДГЭС	яч. 7 РП-11 (яч. 4 ПС "Береговая)	Падение ветки на ВЛ-10 кВ в районе переулка Енисейского	28.12.2010	После осмотра и устранения повреждения введена в работу
591	30.12.2010	Ишеевка	яч.11, яч.17 (МРСК-Волги) ПС Ишеевка	неизвестна	30.12.2010	После осмотра и устранения повреждения введена в работу
592	30.12.2010	Сенгилеевский	яч.10 ПС Сенгилей-ц.э.	РПВ	30.12.2010	После осмотра и устранения повреждения введена в работу
593	30.12.2010	Сенгилеевский	яч.402 ПС ЭСК	схлест проводов ВЛ-10кВ	30.12.2010	После осмотра и устранения повреждения введена в работу
594	30.12.2010	Кузоватовский	яч.7 ПС Кузоватово	схлест проводов ВЛ-10кВ	31.12.2010	После осмотра и устранения повреждения введена в работу

595	31.12.2010	Радищевский	яч.12 ПС Радищево	пробой изолятора ВЛ-10кВ на опоре№19	31.12.2010	После осмотра и устранения повреждения введена в работу
596	31.12.2010	Кузоватовский	яч.15 ПС Кузоватово	РПВ	31.12.2010	После осмотра и устранения повреждения введена в работу
597	31.12.2010	Инзенский	яч.10 ПС Инза	РПВ	31.12.2010	После осмотра и устранения повреждения введена в работу
598	31.12.2010	Кузоватовский	яч.15 ПС Кузоватово	замена 2-х изоляторов на оп. №16, замена 3-х разр-в на ЗТП-22	31.12.2010	После осмотра и устранения повреждения введена в работу
599	31.12.2010	ДГЭС	яч.15 ПС Льнокомбинат, яч.1,7 РП-4	повреждение КЛ-10кВ от яч.1 РП-4 до ТП-99	31.12.2010	После осмотра и устранения повреждения введена в работу
600	31.12.2010	Кузоватовский	яч.7 ПС Кузоватово	склест ВЛ-10 кВ в результате сильного ветра и снега	31.12.2010	После осмотра и устранения повреждения введена в работу
601	31.12.2010	Новоспасский	яч.11 ПС Новоспасская	РПВ	31.12.2010	После осмотра и устранения повреждения введена в работу

Начальник ОДС

Согласованно:
Главный инженер ОАО "УСК"

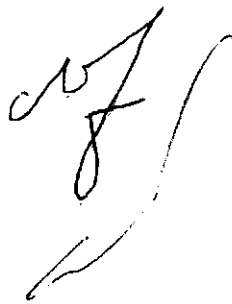

Милованов С.А.

Мизонин С.С.